



Oberon

**24 С
18 F - 24 F - 28 F**

C –навісні опалювальні котли
з відкритою камерою згоряння
F – навісні опалювальні котли
з закритою камерою згоряння

C – навесные отопительные котлы
с открытой камерой сгорания
F – навесные отопительные котлы
с закрытой камерой сгорания

**Технічні характеристики
Інструкція з установлення
Інструкція з експлуатації**

**Технические характеристики
Инструкция по монтажу
Инструкция по эксплуатации**

Стислий посібник з експлуатації.....	3
Попередження.....	5
Технічні характеристики.....	8
Габарити	12
Характеристики циркуляційного насосу.....	13
Функціональна схема.....	14
Інструкція з установлення	16
Розміщення котла.....	16
Кріплення котла	17
Підключення до системи водопостачання.....	19
Заповнення котла	21
Підключення до системи газопостачання.....	22
Підключення до системи подачі електроенергії	24
Підключення до системи димовидалення.....	25
Oberon C (природна тяга)	
Підключення до системи димовидалення.....	26
Oberon F(примусова тяга)	
Типологія відводу димових газів.....	30
Oberon F	
Інструкція з технічного обслуговування.....	34
Інструкція з експлуатації.....	35
Правила введення котла в експлуатацію.....	35
Корисні поради.....	36
Застереження.....	36
Органи регулювання та індикатори.....	37
Сигналізація несправностей.....	40
Перерва в експлуатації котла.....	45
Злив системи опалення.....	45
Попередження під час експлуатації.....	47

Краткое пособие по эксплуатации.....	3
Предупреждения	5
Технические характеристики.....	10
Габариты.....	12
Характеристики циркуляционного насоса.....	13
Функциональная схема.....	15
Инструкция по установке.....	16
Размещение котла.....	16
Крепление котла.....	17
Подключение к системе водоснабжения.....	19
Заполнение котла.....	21
Подключение к системе газоснабжения.....	22
Подключение к системе подачи электроэнергии	24
Подключение к системе дымоудаления.....	25
Oberon C (естественная тяга)	
Подключение к системе дымоудаления.....	26
Oberon F (принудительная тяга)	
Типология отвода дымовых газов.....	30
Oberon F	
Инструкция по техническому обслуживанию.....	34
Инструкция по эксплуатации.....	35
Правила введения котла в эксплуатацию.....	35
Полезные советы.....	36
Предупреждения.....	36
Органы регулирования и индикаторы.....	37
Сигнализация неисправностей.....	40
Перерыв в эксплуатации котла.....	45
Слив системы опаления.....	45
Предупреждения во время эксплуатации.....	47


Стислий посібник з експлуатації

Шановний клієнте,

Ми спеціально розмістили цей **Стислий посібник з експлуатації** на початку Інструкції, щоб надати Вам можливість негайно почати користуватись своїм котлом.

Цей Стислий посібник передбачає, що котел був вже введений в експлуатацію і підготовлений до функціонування технічним спеціалістом Уповноваженого сервісного центру (УСЦ), який розуміється на цій справі, і що виконані всі умови для надійного функціонування, серед яких важливе місце посідає належний тиск робочого середовища системи опалення, та функціонування системи подачі води, електроенергії та газу.

- 1) Спочатку поверніть ліву ручку в позицію „0” ⇛. Включається перемикач, який подає струм до котла. Починає мигати зелена індикаторна лампочка (1).

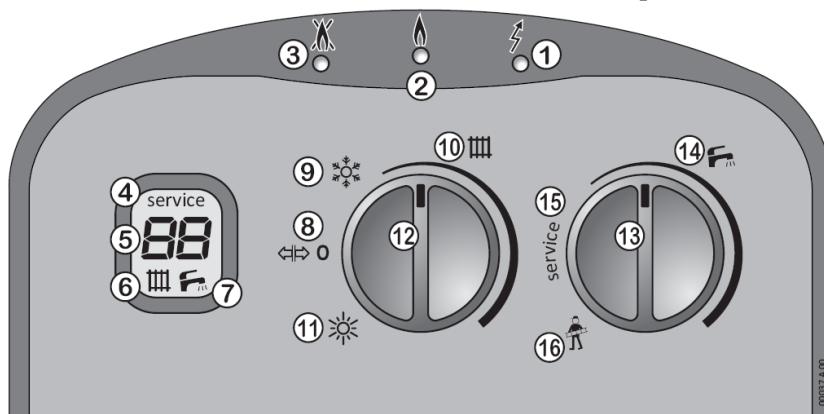

- 2) **ЗАРАЗ ЛІТНЯ ПОРА** або ви не хотите включати котел: поверніть ліву ручку в позицію ☀ (11). Індикаторна лампочка горить рівним світлом.
- 3) **ЗАРАЗ ЗИМОВА ПОРА** або ви хотите включити котел:
 - поверніть ручку в позицію ☃ (9). Температура нагріву води в контурі опалення котла збільшується за часовою стрілкою. Індикаторна лампочка горить рівним світлом.
- 2) **СЕЙЧАС ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ** или вы не хотите включать котел: поверните левую ручку в позицию ☀ (11). Индикаторная лампочка горит равным светом.
- 3) **СЕЙЧАС ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ** или вы хотите включить котел:
 - поверните ручку в позицию ☃ (9). Температура нагрева воды в контуре отопления котла увеличивается по часовой стрелке. Индикаторная лампочка горит равным светом.

- 4) Відрегулюйте температуру гарячої води, повертаючи праву ручку .
- 5) Зараз ваш котел вже функціонує, і він автоматично включатиметься у разі необхідності нагріву.
- 6) Не забудьте також ознайомитись з розділом „Інструкція з експлуатації”, де ви знайдете, на додачу до важливої інформації щодо вашої безпеки, подробиці, які стосуються системи регулювання та індикаторних лампочок, а також інструкції з швидкого вирішення (можливо, без додаткових витрат) найбільш простих проблем.
- 4) Отрегулируйте температуру горячей воды, вращая правую ручку .
- 5) В настоящий момент ваш котел уже функционирует и он автоматически будет включаться в случае необходимости нагрева.
- 6) Не забудьте также ознакомиться с разделом „Инструкция по эксплуатации”, где вы найдете, в дополнение к важной информации относительно вашей безопасности, подробности, которые касаются системы регулирования и индикаторных лампочек, а также инструкции по быстрому решению (возможно, без дополнительных расходов) наиболее простых проблем.

Попередження

УВАГА

(для моделей з примусовою тягою)

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДІАФРАГМИ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ТИПОЛОГІЇ ВІДВОДУ ДИМОВИХ ГАЗІВ, В РОЗДІЛІ „ТИПОЛОГІЯ ВІДВОДУ ДИМОВИХ ГАЗІВ”

ЦЕ ВАЖЛИВО

ПЕРШЕ ВКЛЮЧЕННЯ КОТЛА ПОВИННО БУТИ ВИКОНАНО ТЕХНІЧНИМ СПЕЦІАЛІСТОМ УСЦ, ЯКИЙ МАЄ ДОЗВІЛ НА ТАКІ РОБОТИ.

Предупреждение

ВНИМАНИЕ

(для моделей с принудительной тягой)

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДІАФРАГМЫ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ, КОТОРЫЕ КАСАЮТСЯ ОТВОДА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ, В РАЗДЕЛЕ „ТИПОЛОГИЯ ОТВОДА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ”

ЭТО ВАЖНО

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫПОЛНЕНО ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТОМ УСЦ, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ РАЗРЕШЕНИЕ НА ТАКИЕ РАБОТЫ.

СИМВОЛИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦІЙ ІНСТРУКЦІЇ:



НЕБЕЗПЕКА: рекомендації, які супроводжуються цим символом ПОВИННІ виконуватись для запобігання нещасним випадкам механічної чи загальної природи (наприклад, поранення чи контузії).



ОПАСНОСТЬ: рекомендации, которые сопровождаются этим символом, ДОЛЖНЫ выполняться для предотвращения несчастных случаев механической или общей природы (ранение, контузии и т.п.).



НЕБЕЗПЕКА: рекомендації, які супроводжуються цим символом ПОВИННІ виконуватись для запобігання нещасним випадкам ЕЛЕКТРИЧНОЇ природи (ураженням електричним струмом).



ОПАСНОСТЬ: рекомендации, которые сопровождаются этим символом, ДОЛЖНЫ выполняться для предотвращения несчастных случаев ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ природы (поражение электрическим током).



НЕБЕЗПЕКА: рекомендації, які супроводжуються цим символом ПОВИННІ виконуватись для запобігання нещасним випадкам ТЕРМІЧНОЇ природи (опікам).



ОПАСНОСТЬ: рекомендации, которые сопровождаются этим символом, ДОЛЖНЫ выполняться для предотвращения несчастных случаев ТЕРМИЧЕСКОЙ природы (ожогов).



Увага: рекомендації, які супроводжуються цим символом, ПОВИННІ виконуватись для запобігання неправильному функціонуванню чи фізичному пошкодженню пристроя та інших речей.



Внимание: рекомендации, которые сопровождаются этим символом, ДОЛЖНЫ выполняться для предотвращения неправильного функционирования или физического повреждения прибора и других предметов.

Збірник інструкцій є невід'ємною частиною продукції та додається до кожного котла.

Сборник инструкций является неотъемлемой частью продукции и добавляется к каждому котлу.



Уважно прочитайте рекомендації, які містяться в збірнику інструкцій, тому що вони надають важливу інформацію щодо безпеки установлення, експлуатації, та обслуговування.



Внимательно прочтите рекомендации, которые содержатся в сборнике инструкций, потому что они предоставляют важную информацию относительно безопасности установки, эксплуатации и обслуживания.

- Бережіть цей збірник, щоб він був вам у нагоді при необхідності консультацій.
- Установлення повинне здійснюватись з додержанням чинних національних та місцевих норм, персоналом, який має професійну підготовку, та у відповідності з інструкціями виробника.
- Стосовно персоналу з професійною підготовкою, маються на увазі технічні знання у сфері вузлів нагрівальних приладів для громадського використання та нагріву води.
- Операції, які виконуються користувачем, містяться ВИКЛЮЧНО в розділах „Стислий посібник з експлуатації” та „Інструкція з експлуатації”.
- Завод-виготовлювач знімає із себе всяку відповідальність за контрактом та за межами контракту за шкоду, заподіяну неправильним установленням та експлуатацією, а також за недодержання чинних національних та місцевих стандартів та інструкцій, наданих безпосередньо виробником.
- **Це важливо:** цей котел служить для нагріву води до температури, яка є нижчою від температури кипіння при атмосферному тиску; повинен підключатись до системи опалення та до мережі подачі гарячої води, сумісної за своїми експлуатаційними характеристиками та за потужністю.

- Берегите этот сборник, чтобы он был вам полезен при необходимости консультации.

Установка должна осуществляться соответственно действующим национальным и местным нормам, персоналом, который имеет профессиональную подготовку и в соответствии с инструкциями производителя.

Относительно персонала с профессиональной подготовкой, имеются в виду технические знания в сфере узлов нагревательных приборов для общественного использования и нагрева воды.

Операции, которые выполняются пользователем, содержатся ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в разделах „Краткое пособие по эксплуатации” „Инструкция по эксплуатации”.

Завод-изготовитель снимает с себя всякую ответственность по контракту и вне контракта за вред, причиненный неправильными установкой и эксплуатацией, а также за невыполнение действующих национальных и местных норм и рекомендаций производителя.

Это важно: этот котел служит для нагрева воды до температуры, которая ниже температуры кипения при атмосферном давлении; должен подключаться к системе отопления и к сети подачи горячей воды, совместимой по своим эксплуатационным характеристикам и по мощности.

Наступні три пункти стосуються і технічного персоналу і користувачів:

- Не залишайте біля дітей весь матеріал, знятий з котла при розпакуванні (картон, гвіздки, пластикові пакети тощо), тому що вони становлять загрозу безпеці.
- Перед здійсненням чистки чи обслуговування котла необхідно відключити його від мережі електричного струму за допомогою вимикача на приладі та/чи будь-яких інших органів від'єднання від мережі.
- У разі ушкодження чи неналежного функціонування відключіть котел, уникаючи при цьому будь-яких спроб налагодження чи прямого втручання.

Допомога та налагодження котла повинні здійснюватись виключно персоналом УСЦ та із застосуванням виключно оригінальних запасних частин. Недодержання вищезазначених вимог може вплинути на безпечність експлуатації котла.

- Кожного разу, коли ви вирішуете не користуватись котлом, ви повинні забезпечити надійне зберігання таких деталей, які можуть стати джерелом загрози.
- Якщо ви плануєте продати чи перевозити котел до іншого користувача, переконайтесь, що разом з котлом ви передаєте цей збірник інструкцій, щоб новий власник чи той, хто буде його установлювати, могли звернутись до нього за порадою.
- Котел повинен використовуватись тільки за своїм безпосереднім призначенням. Будь-яке інше використання вважається неналежним и тому небезпечним.
- Користуватись котлом за іншим призначенням забороняється.

Цей котел повинен встановлюватись виключно на стіні.

Следующие три пункта касаются и технического персонала и пользователей:

- Не оставляйте возле детей весь материал, снятый с котла при распаковывании (картон, гвозди, пластиковые пакеты и тому подобное), потому что они представляют угрозу.
 - Перед осуществлением чистки или обслуживания котла, необходимо отключить его от сети электрического тока с помощью выключателя на приборе и/или любых других приборов отключения от сети.
 - В случае повреждения или ненадлежащего функционирования, отключите котел, избегая при этом любых попыток настройки или прямого вмешательства.
- Помощь и настройка котла должны осуществляться исключительно персоналом УСЦ и с применением исключительно оригинальных запасных частей. Несоблюдение вышеупомянутых требований может повлиять на безопасность эксплуатации котла.
- Каждый раз, когда вы решаете не пользоваться котлом, вы должны обеспечить надежное хранение тех деталей, которые могут стать источником угрозы.
 - Если вы планируете продать или перевозить котел другому пользователю, убедитесь, что вместе с котлом вы передаете этот сборник инструкций, чтобы новый владелец или тот, кто будет его устанавливать, могли обратиться к нему за советом.
 - Котел должен использоваться только по своему прямому назначению. Любое другое использование считается несоответствующим, и потому, опасным.
 - Использовать котел по иному назначению запрещается.

Этот котел должен устанавливаться исключительно на стене.

Технічні характеристики

Технічні характеристики	Од. виміру	Oberon 18 F		Oberon 24 F	
Сертифікація	№	0694 CM 3400			
Категорія		II 2H3+			
Тип		B22 –C12 – C32 – C42 –C52 – C62 – C82 - C92			
Газ (для довідок)		G20	G30/G31	G20	G30/G31
Споживана теплова потужність макс.	кВт	20,3	20,3	25,7	25,7
Споживана теплова потужність мін.	кВт	9,2	9,2	9,9	9,9
Корисна теплова потужність макс.	кВт	18,6	18,6	23,8	23,8
Корисна теплова потужність мін.	кВт	7,9	7,9	8,5	8,5
Клас NOx		2	2	2	1/2
Викид CO при 0% O ₂ (при номінальній потужності)	ppm	70	70	63	120
Вміст CO ₂ в димових газах (при номінальній потужності)	%	6,1	6,1	7,4	8,8/7,7
Температура димових газів	°C	121	121	120	120
Масова витрата димових газів	г/с	13,6	13,6	14,3	13,7/13,9
ККД					
Номінальний ККД	%	91,5		92,8	
ККД при 30% потужності	%	88,8		90,2	
Характеристики системи опалення					
Регулювання температури води для нагрівання (мін. ÷ макс.)	°C	35 ÷ 78		35 ÷ 78	
Розширювальний бачок	л	8		8	
Тиск розширювального бачка	бар	1		1	
Максимальний тиск при експлуатації	бар	3		3	
Максимальна температура	°C	83		83	
Характеристики системи гарячого водопостачання					
Постійний вихід при ΔT = 25°C	л/хв	10,6		13,7	
Постійний вихід при ΔT = 30°C	л/хв	8,9		11,4	
Мінімальний вихід сантехнічної води	л/хв	2,2		2,2	
Максимальний тиск сантехнічної води	бар	6		6	
Мінімальний тиск сантехнічної води	бар	0,8		0,8	
Регулювання температури сантехнічної води (мін. ÷ макс.)	°C	30 ÷ 55		30 ÷ 55	
Електричні характеристики					
Напруга/частота	В/Гц	220/50		220/50	
Потужність	Вт	130		130	
Захист		IPx4D		IPx4D	
Габаритні розміри					
Довжина – Висота - Ширина	мм	Див. розділ „ГАБАРИТИ”			
Вага	кг	33,5		34	
Підключення (відвод диму)					
Вхід/вихід теплоносія системи опалення	дюйм	¾"		¾"	
Вхід/вихід сантехнічної води	дюйм	½"		½"	
Подача газу до котла	дюйм	¾"		¾"	
Діаметр коаксіального димоходу	мм	100/60			
Тиск подачі газу					
Газ для довідок		G20		G30/G31	
Номінальний тиск	мбар	20		29/37	
Тиск на вході (мін. ÷ макс)	мбар	17÷25		28÷30/ 35÷40	
Кількість сопел		10		12	
Діаметр сопел	1/100мм	120		75/75	
Витрата газу					
Q макс.	м ³ /год.	2,15		2,72	
	кг/год.	1,6/1,58		2,02/1,99	
Q мін.	м ³ /год.	0,97		1,05	
	кг/год.	0,72/071		0,78/0,77	

Продовження таблиці

Технічні характеристики	Од. вимірю	Oberon 28 F		Oberon 24 C	
Сертифікація	№	0694 СМ 3400			
Категорія		ІІ _{2H3+}			
Тип		B22 –C12 – C32 – C42 –C52 – C62 – C82 - C92		B11/BS	
Газ (для довідок)		G20	G30/G31	G20	G30/G31
Споживана теплова потужність макс.	кВт	29,8	29,8	25,7	25,7
Споживана теплова потужність мін.	кВт	10,9	10,9	9,9	9,9
Корисна теплова потужність макс.	кВт	27,7	27,7	23,1	23,8
Корисна теплова потужність мін.	кВт	9,4	9,4	8,6	8,5
Клас NOx		2	2/2	2	1/2
Викид CO при 0% O ₂ (при номінальній потужності)	ppm	85	86	55	120
Вміст CO ₂ в димових газах (при номінальній потужності)	%	7,0	7,6/7,5	4,3	8,8/7,7
Температура димових газів	°C	125	125	101	103/101
Масова витрата димових газів	г/с	17,4	18,2/18,4	23,5	22,0/22,7
ККД					
Номінальний ККД	%	93,1		90,0	
ККД при 30% потужності	%	92,3		89,1	
Характеристики системи опалення					
Регулювання температури води для нагрівання (мін. ± макс.)	°C	35 ÷ 78		35 ÷ 78	
Розширювальний бачок	л	8		8	
Тиск розширювального бачка	бар	1		1	
Максимальний тиск при експлуатації	бар	3		3	
Максимальна температура	°C	83		83	
Характеристики системи гарячого водопостачання					
Постійний вихід при ΔT = 25°C	л/хв	15,9		13,3	
Постійний вихід при ΔT = 30°C	л/хв	13,3		11,1	
Мінімальний вихід сантехнічної води	л/хв	2,2		2,2	
Максимальний тиск сантехнічної води	бар	6		6	
Мінімальний тиск сантехнічної води	бар	0,8		0,8	
Регулювання температури сантехнічної води (мін. ± макс.)	°C	30 ÷ 55		30 ÷ 55	
Електричні характеристики					
Напруга/частота	В/Гц	220/50		220/50	
Потужність	Вт	140		90	
Захист		IPx4D		IPx4D	
Габаритні розміри					
Довжина – Висота - Ширина	мм	Див. розділ „ГАБАРИТИ”			
Вага	кг	34,5		29	
Підключення (відвод диму)					
Вхід/вихід теплоносія системи опалення	дюйм	¾"		¾"	
Вхід/вихід сантехнічної води	дюйм	½"		½"	
Подача газу до котла	дюйм	¾"		¾"	
Діаметр труби для відводу диму	мм	130			
Діаметр коаксіального димоходу	мм	100/60			
Тиск подачі газу					
Газ для довідок		G20	G30/G31	G20	G30/G31
Номінальний тиск	мбар	20	29/37	20	29/37
Тиск на вході (мін. ± макс.)	мбар	17÷25	28÷30/ 35÷40	17÷25	28÷30/ 35÷40
Кількість сопел		12		13	
Діаметр сопел	1/100мм	135	81/81	120	75/75
Витрата газу					
Q макс.	м ³ /год.	3,15		2,72	
	кг/год.	2,35/2,31		2,02/1,99	
Q мін.	м ³ /год.	1,15		1,09	
	кг/год.	0,86/0,84		0,81/0,80	


Технические характеристики

Технические характеристики		Ед. измер	Oberon 18 F		Oberon 24 F
Сертификация		№	0694 CM 3400		
Категория			II 2H3+		
Тип			B22 -C12 – C32 – C42 –C52 – C62 – C82 - C92		
Газ (для справок)			G20	G20	G20
Потребляемая тепловая мощность макс.	кВт	20,3	20,3	20,3	20,3
Потребляемая тепловая мощность мин.	кВт	9,2	9,2	9,2	9,2
Полезная тепловая мощность макс.	кВт	18,6	18,6	18,6	18,6
Полезная тепловая мощность мин.	кВт	7,9	7,9	7,9	7,9
Класс NOx		2	2	2	2
Выброс CO при 0% O ₂ (при номинальной мощности)	ppm	70	70	70	70
Содержание CO ₂ в дымовых газах (при номинальной мощности)	%	6,1	6,1	6,1	6,1
Температура дымовых газов	°C	121	121	121	121
Массовый расход дымовых газов	г/с	13,6	13,6	13,6	13,6
КПД					
Номинальный КПД	%	91,5			92,8
КПД при 30% мощности	%	88,8			90,2
Характеристики системы отопления					
Регулирование температуры теплоносителя системы отопления (мин. ÷ макс.)	°C		35 ÷ 78	35 ÷ 78	
Расширительный бак	л		8	8	
Давление расширительного бака	бар		1	1	
Максимальное давление при эксплуатации	бар		3	3	
Максимальная температура	°C		83	83	
Характеристики системы горячего водоснабжения					
Постоянный выход при ΔT = 25 °C	л/мин		10,6	13,7	
Постоянный выход при ΔT = 30 °C	л/мин		8,9	11,4	
Минимальный выход сантехнической воды	л/мин		2,2	2,2	
Максимальное давление сантехнической воды	бар		6	6	
Минимальное давление сантехнической воды	бар		0,8	0,8	
Регулирование температуры сантех. воды (мин. ÷ макс.)	°C		30 ÷ 55	30 ÷ 55	
Электрические характеристики					
Напряжение/частота	В/Гц		220/50	220/50	
Мощность	Вт		130	130	
Задача			IPx4D	IPx4D	
Габаритные размеры					
Длина – Высота - Ширина	мм		См. раздел „ГАБАРИТЫ“		
Вес	кг		33,5	34	
Подключения(отвод дыма)					
Вход/выход теплоносителя системы отопления	дюйм		¾"	¾"	
Вход/выход сантехнической воды	дюйм		½"	½"	
Подключение газа к котлу	дюйм		¾"	¾"	
Диаметр коаксиального дымохода	мм		100/60	100/60	
Давление подачи газа					
Газ (для справок)			G20	G30/G31	G20
Номинальное давление	мбар	20	29/37	20	29/37
Давление на вход (мин÷макс)	мбар	17÷25	28÷30/ 35÷40	17÷25	28÷30/ 35÷40
Количество сопел			10	12	
Диаметр сопел	1/100мм	120	75/75	125	77/77
Потребление газа					
Q макс.	м ³ /ч	2,15	2,72		
	кг/ч		1,6/1,58		2,02/1,99
Q мин.	м ³ /ч	0,97	1,05		
	кг/ч		0,72/071		0,78/0,77


РУС
Продолжение таблицы

Технические характеристики	Ед. измер	Oberon 28 F		Oberon 24 C	
Сертификация	№	0694 CM 3400			
Категория		II _{2H3+}			
Тип		B22 –C12 – C32 – C42 – C52 – C62 – C82 - C92		B11/BS	
Газ (для справок)		G20	G30/G31	G20	G30/G31
Потребляемая тепловая мощность макс.	кВт	29,8	29,8	25,7	25,7
Потребляемая тепловая мощность мин.	кВт	10,9	10,9	9,9	9,9
Полезная тепловая мощность макс.	кВт	27,7	27,7	23,1	23,8
Полезная тепловая мощность мин.	кВт	9,4	9,4	8,6	8,5
Класс NOx		2	2/2	2	½
Выброс CO при 0% O ₂ (при номинальной мощности)	ppm	85	86	55	120
Содержание CO ₂ в дымовых газах (при номинальной мощности)	%	7,0	7,6/7,5	4,3	8,8/7,7
Температура дымовых газов	°C	125	125	101	103/101
Массовый расход дымовых газов	г/с	17,4	18,2/18,4	23,5	22,0/22,7
КПД					
Номинальный КПД	%	93,1		90,0	
КПД при 30% мощности	%	92,3		89,1	
Характеристики системы отопления					
Регулирование температуры теплоносителя системы отопления (мин. ± макс.)	°C	35 ÷ 78		35 ÷ 78	
Расширительный бак	л	8		8	
Давление расширительного бака	бар	1		1	
Максимальное давление при эксплуатации	бар	3		3	
Максимальная температура	°C	83		83	
Характеристики системы горячего водоснабжения					
Постоянный выход при ΔT = 25°C	л/мин	15,9		13,3	
Постоянный выход при ΔT = 30 °C	л/мин	13,3		11,1	
Минимальный выход сантехнической воды	л/мин	2,2		2,2	
Максимальное давление сантехнической воды	бар	6		6	
Минимальное давление сантехнической воды	бар	0,8		0,8	
Регулирование температуры сантех. воды (мин. ± макс.)	°C	30 ÷ 55		30 ÷ 55	
Электрические характеристики					
Напряжение/частота	В/Гц	220/50		220/50	
Мощность	Вт	140		90	
Задита		IPx4D		IPx4D	
Габаритные размеры					
Длина – Высота - Ширина	мм	См. раздел „Габариты“			
Вес	кг	34,5		29	
Подключения (отвод дыма)					
Вход/выход теплоносителя системы отопления	дюйм	¾"			
Вход/выход сантехнической воды	дюйм	½"			
Подключение газа к котлу	дюйм	¾"			
Диаметр трубы для отвода дыма	мм			130	
Диаметр коаксиального дымохода	мм	100/60			
Давление подачи газа					
Газ для справок		G20	G30/G31	G20	G30/G31
Номинальное давление	мбар	20	29/37	20	29/37
Давление на вход (мин.÷макс.)		17÷25	28÷30/ 35÷40	17÷25	28÷30/ 35÷40
Количество сопел		12		13	
Диаметр сопел	1/100мм	135	81/81	120	75/75
Потребление газа					
Q макс.	м ³ /ч	3,15		2,72	
	кг/ч		2,35/2,31		2,02/1,99
Q мин.	м ³ /ч	1,15		1,09	
	кг/ч		0,86/0,84		0,81/0,80


Oberon

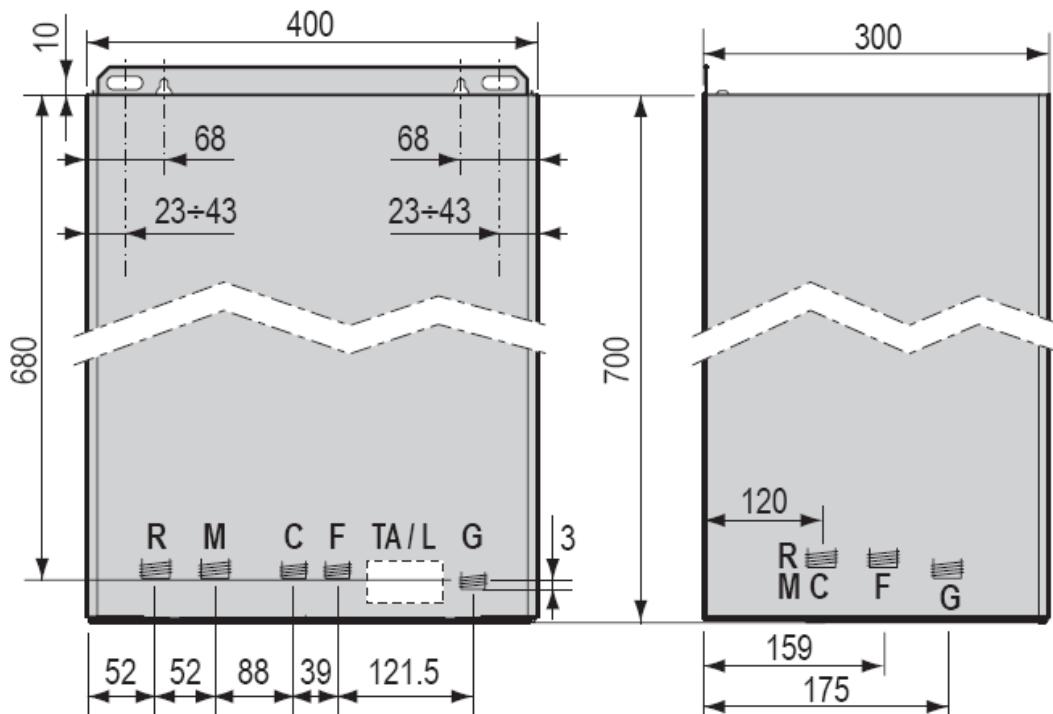

Oberon F

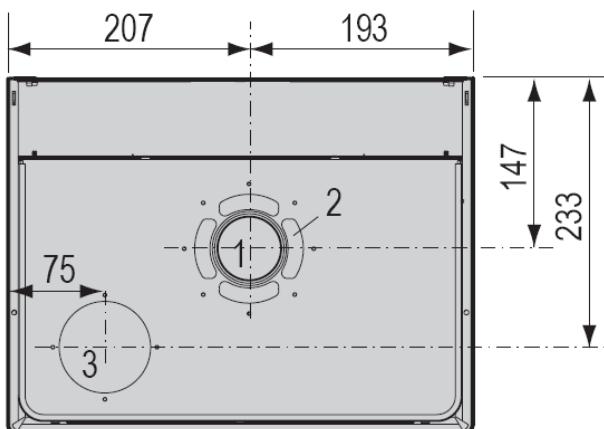

Oberon C

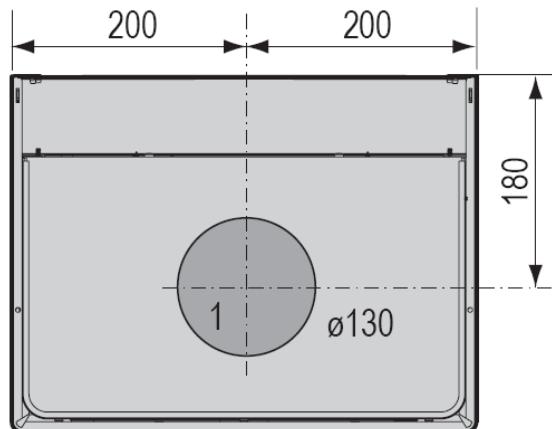

Позначення:

1. Викид димових газів
 2. Підведення повітря у разі встановлення коаксіального димоходу
 3. Підведення повітря у разі встановлення роздільного димоходу
1. Выброс дымовых газов
 2. Подвод воздуха в случае установки коаксиального дымохода
 3. Подвод воздуха в случае установки раздельного дымохода

Обозначения:

УКР

РУС

G – Газ (3/4'')

R – Вхід води системи опалення в котел (3/4'')

M – Вихід води системи опалення з котла (3/4'')

C – Вихід гарячої води (1/2'')

F – Подача холодної води (1/2'')

TA – Підключення кімнатного термостату

L - Електрична мережа

G – Газ (3/4'')

R – Вход воды системы отопления в котел (3/4'')

M – Выход воды системы отопления с котла (3/4'')

C – Выход горячей воды (1/2'')

F – Подача холодной воды (1/2'')

TA – Подключение комнатного термостата


L - Электрическая сеть

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИРКУЛЯЦІЙНОГО НАСОСУ

Насос котла Oberon

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА

Насос котла Oberon

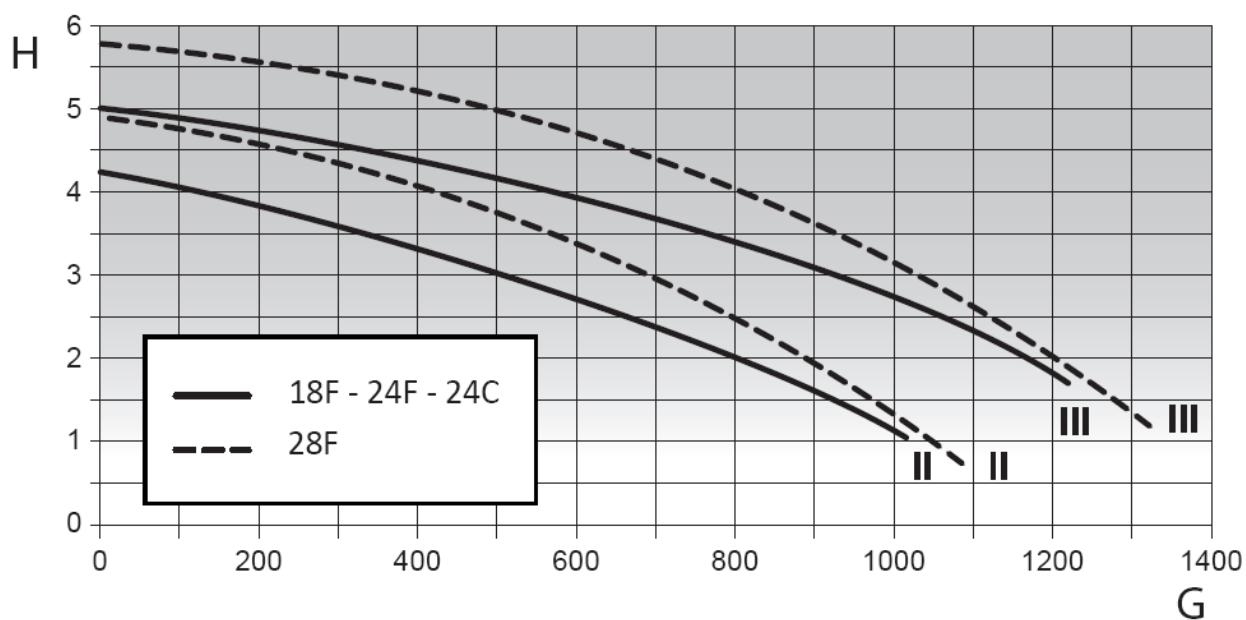

Позначення:

H – напір (мH₂O)

G – витрата (л/год)

II – 2-а швидкість

III – 3-а швидкість

Обозначения:

H – напор (мH₂O)

G – расход (л/ч)

II – 2-я скорость

III – 3-я скорость

СХЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНА

Oberon C

Увага: ці схеми мають виключно ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ характер. Для підключення користуйтесь ВИКЛЮЧНО розмірами, наведеними в розділі „Кріплення котла”.

ПОЗНАЧЕННЯ:

- 1 - Перепускний клапан (бай-пас)
- 2 - Запобіжний клапан 3 бар
- 3 - Насос
- 4 - Датчик температури системи опалення
- 5 - Розширювальний бак
- 6 - Запобіжний термостат температури котла
- 7 - Бітермічний теплообмінник первинний
- 8 - Термостат диму (мод. С)

- Прессостат диму (мод. F)

- 9 - Вентилятор (мод. F)
- 10- Димова камера
- 11 - Датчик температури сантехнічної води
- 12 - Пальник
- 13 - Реле мінімального тиску води
- 14 - Кран заповнення котла
- 15 - Реле протоку води (з фільтром)
- 16 - Газовий клапан
- 17 - Регулятор подачі води

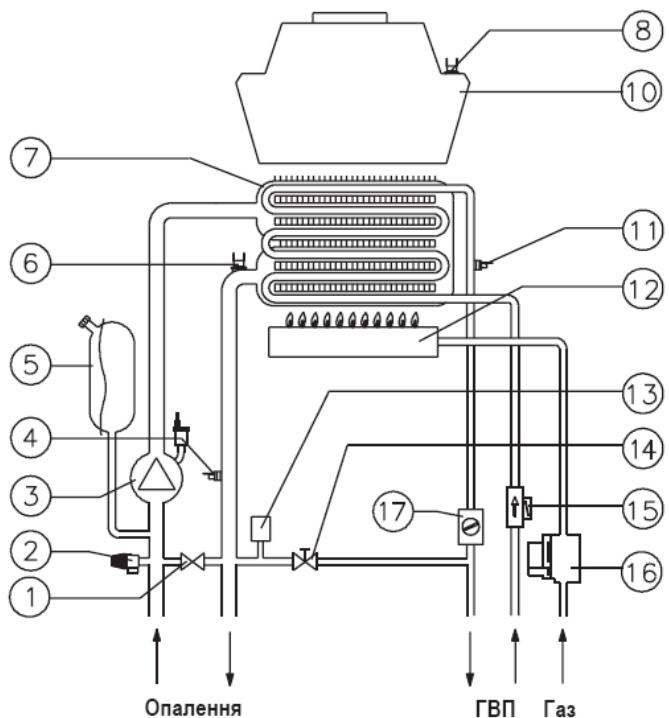
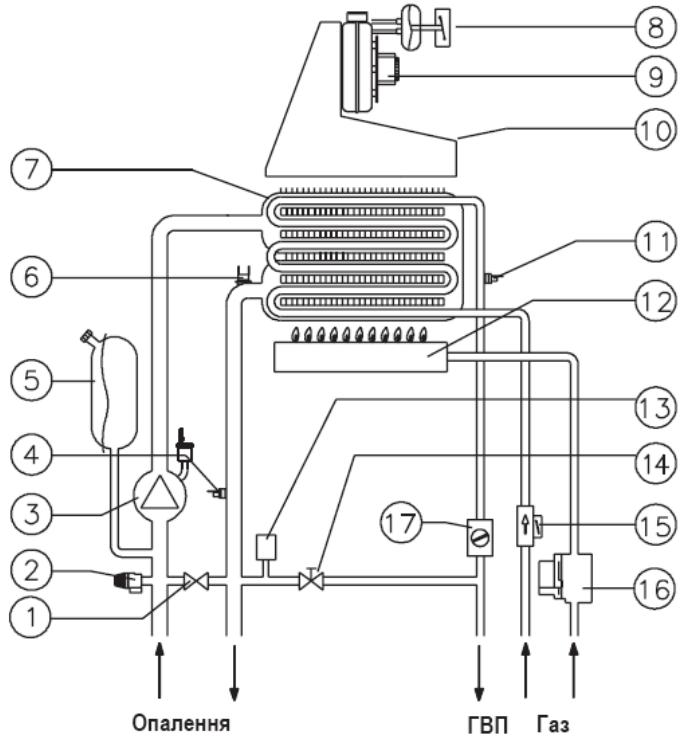
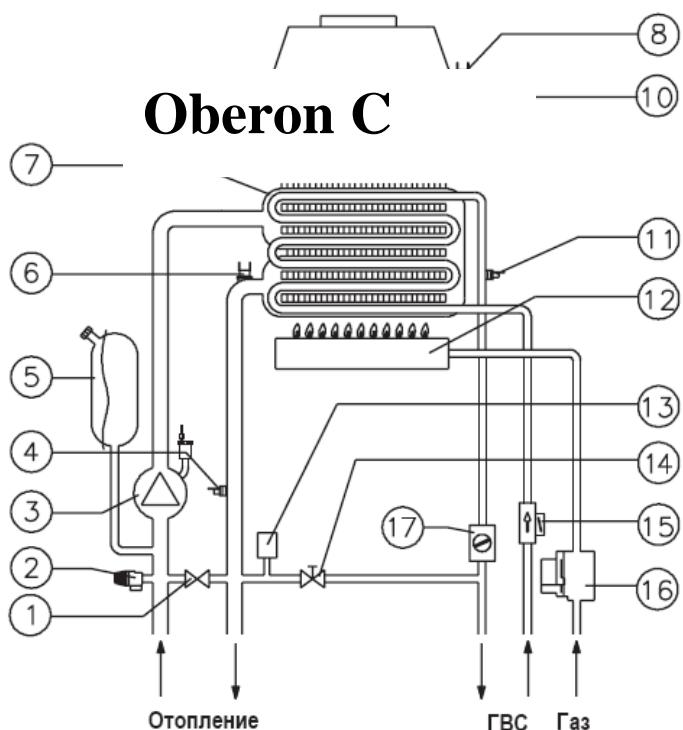
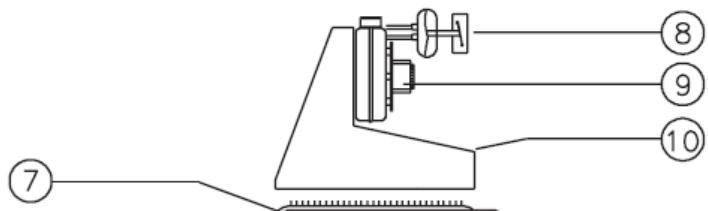
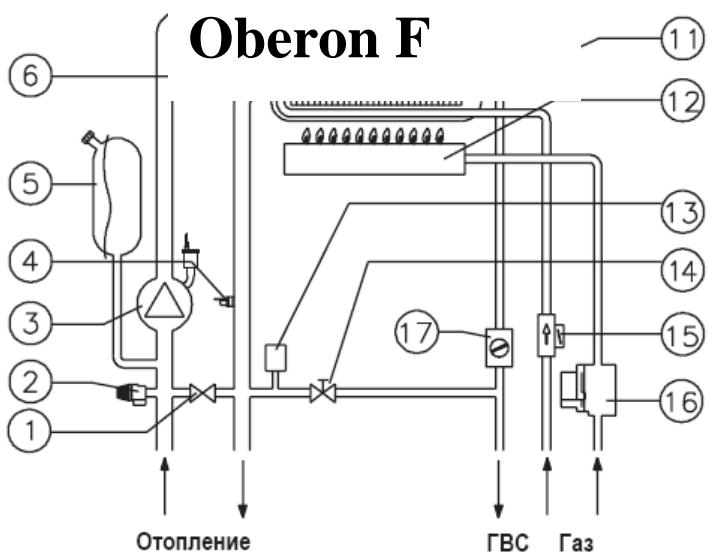
**Oberon F**

СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

Внимание: эти схемы имеют исключительно **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ** характер. Для подключения пользуйтесь ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО размерами, приведенными в разделе „Крепления котла”.

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1 - Перепускной клапан (бай-пас)
- 2 - Предохранительный клапан 3 бар
- 3 - Насос
- 4 - Датчик температуры системы отопления
- 5 - Расширительный бак
- 6 - Предохранительный термостат котла
- 7 - Битермический теплообменник
- 8 - Термостат дыма (мод. С)
 - Прессостат дыма (мод. F)
- 9 - Вентилятор (мод. F)
- 10 - Дымовая камера
- 11 - Датчик температуры сантехнической воды
- 12 - Горелка
- 13 - Реле минимального давления воды
- 14 - Кран заполнения котла
- 15 - Реле протока воды (с фильтром)
- 16 - Газовый клапан
- 17 - Регулятор подачи воды

City Basic C**City Basic F****Oberon F**

Інструкція з установлення

Розміщення котла

ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕННЯ

З камерою згорання, потужність якої не перевищує 35 кВт (близько 30 000 ккал/годину), до приміщення, в якому встановлюється котел, особливі вимоги не пред'являються. Взагалі, такі приміщення повинні відповідати всім дійсним нормам з установлення, які гарантують безпечне та безперебійне функціонування.

МІСЦЕВА ВЕНТИЛЯЦІЯ

(модель Oberon C з природною тягою)



Максимальна увага приділяється обов'язковій постійній вентиляції приміщення, в якому встановлений котел з природною тягою. Реалізація і розміри такої вентиляції повинні відповідати чинним національним та місцевим нормам.

ВСТАНОВЛЕННЯ В ПРИМІЩЕННЯХ, ДЕ ТЕМПЕРАТУРА МОЖЕ ВПАСТИ НИЖЧЕ 0 °C

Наступні три абзаци адресовані технічному спеціалісту

У випадках, коли котел встановлюється в приміщеннях, температура в яких залежить від атмосферних умов, котел повинен бути повністю захищеним належним покриттям від дії атмосферних чинників.

У випадках, коли котел установлюється в приміщеннях, де температура може впасти до 0 °C, можна захистити контур нагріву шляхом заповнення його спиртовим розчином. Дивіться також розділи „Заповнення котла” та „Перерви в експлуатації котла”.



Цей котел не повинен встановлюватись за межами приміщен.

Інструкция по установке

Размещение котла

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ

С камерой сгорания, мощность которой не превышает 35 кВт (около 30 000 ккал/час), к помещению, в котором устанавливается котел, особые требования не предъявляются. Вообще, такие помещения должны удовлетворять всем действующим нормам по установке, которые гарантируют безопасное и бесперебойное функционирование.

МЕСТНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

(модель Oberon C с естественной тягой)



Максимальное внимание уделяется обязательной постоянной вентиляции помещения, в котором установлен котел с естественной тягой. Реализация и размеры такой вентиляции должны удовлетворять действующим национальным и местным нормам.

УСТАНОВКА В ПОМЕЩЕНИЯХ, ГДЕ ТЕМПЕРАТУРА МОЖЕТ УПАСТИ НИЖЕ 0 °C.

Следующие три абзаца адресованы техническому специалисту:

В случаях, когда котел устанавливается в помещениях, температура в которых зависит от атмосферных условий, котел должен быть полностью защищен надлежащим покрытием от действия атмосферных факторов.

В случаях, когда котел устанавливается в помещениях, где температура может упасть ниже 0 °C, можно защитить контур отопления путем заполнения его спиртовым раствором. Смотрите также разделы „Заполнение котла” и „Перерыв в эксплуатации котла”.



Этот котел не должен устанавливаться за пределами помещений.

Кріплення котла

- Треба мати на увазі, що, крім розмірів котла, потрібно передбачити простір (С) для обслуговування. Рекомендуються такі розміри: 50 мм з боків і 300 мм знизу
- Для фіксації котла за допомогою дюбелів необхідно центрувати відповідні отвори в стіні в точках (А). Щоб підвісити котел на відкриті гачки, розмістіть гачки таким чином, щоб їх рівень відповідав точкам (В)
- Розмістіть труби котла для подачі холодної води, гарячої води та газу, а також електричні з'єднання з дотриманням розмірів на малюнку.
- Закріпіть котел на двох дюбелях чи гачках.
- Зніміть пластикові пробки, які захищають труби котла, та з'єднайте труби з наявними місцями з'єднань.



УВАГА: для полегшення з'єднання можна тимчасово зняти нижню решітку, відкрутивши відповідні шурупи.

Для підключення системи димовидалення дивіться розділ „Підключення до системи димовидалення”.



Крепление котла

- Нужно иметь в виду, что, кроме размеров котла, нужно предусмотреть пространство (С) для обслуживания. Рекомендуются такие размеры: 50 мм по бокам и 300 мм снизу
- Для фиксации котла с помощью дюбелей необходимо центрировать соответствующие отверстия в стене в точках (А). Чтобы подвесить котел на открытые крючки, разместите крючки таким образом, чтобы их уровень отвечал точкам (В)
- Разместите трубы котла для подачи холодной, горячей воды и газа, а также электрические соединения соответственно размерам на рисунке
- Закрепите котел на двух дюбелях или крючках
- Снимите пластиковые пробки, которые защищают трубы котла и соедините трубы с имеющимися местами соединений.



ВНИМАНИЕ: для облегчения соединения можно временно снять нижнюю решетку, открутив соответствующие шурупы.

Для подключения системы дымоудаления смотрите раздел „Подключение к системе дымоудаления”.

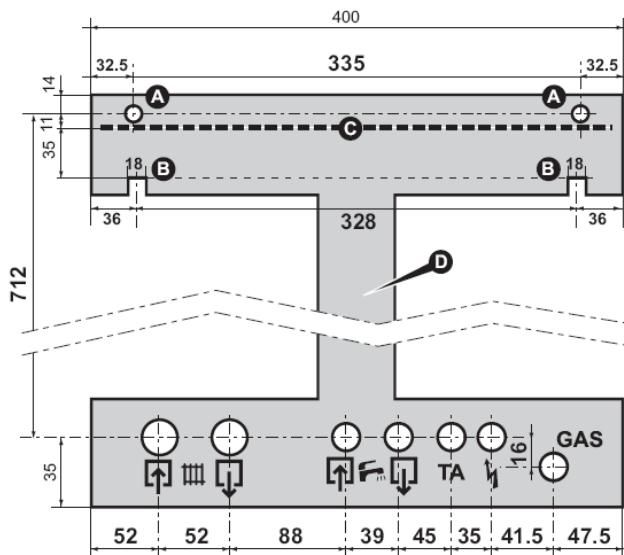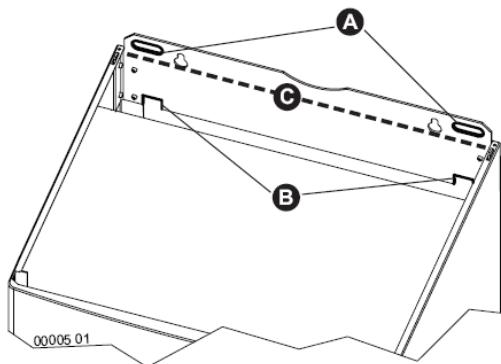

GAS - Газ (3/4")

- Вихід гарячої води (1/2")

- Подача холодної води (1/2")

- Вихід води системи опалення з котла (3/4")

- Вхід води системи опалення в котел (3/4")

- Електричична мережа

- Термостат температури приміщення

GAS - Газ (3/4")

- Выход горячей воды (1/2")

- Подача холодной воды (1/2")

- Выход воды системы отопления с котла (3/4")

- Вход воды системы отопления в котел (3/4")


- Электрическая сеть

- Термостат температуры помещения

Підключення до системи водопостачання

**РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ
ЗАПОБІГАННЯ ВІБРАЦІЇ ТА ШУМУ
ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОТЛА**

ПРИКЛАД ПІДКЛЮЧЕННЯ

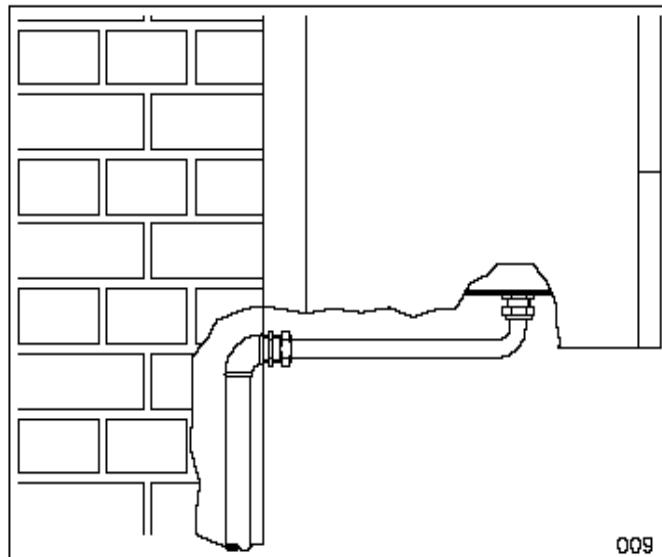

Подключение к системе водоснабжения

**РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВИБРАЦИИ И
ШУМА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛА**


ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Уникайте використання труб зменшеного діаметру
- Уникайте використання колінчастих патрубків із зменшеним проходом
- Рекомендується промивка перед початком експлуатації системи опалення теплою водою для уникнення забруднень від труб та радіаторів системи опалення (особливо, мастилом та змащеннями), які можуть пошкодити насос.

- Избегайте использования труб уменьшенного диаметра
- Избегайте использования угловых патрубков с уменьшенным проходом
- Рекомендуется промывка перед началом эксплуатации системы отопления теплой водой до избежания загрязнений от труб и радиаторов системы отопления (особенно маслом и смазками), которые могут повредить насос.

ШВІДКІСТЬ НАСОСА

В насосі передбачений селектор, який дозволяє змінювати швидкість для зниження рівня шуму, що викликаний підвищеною швидкістю циркуляції рідини в котлі.

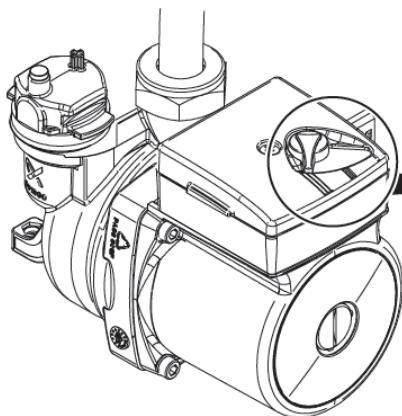

ПОДАЧА САНТЕХНІЧНОЇ ВОДИ

Тиск холодної води на вході не повинен перевищувати 6 бар. Крім того, для оптимального функціонування котла, тиск сантехнічної води повинен бути вищим за 1 бар. Дуже низький тиск на вході може знизити кількість гарячої сантехнічної води на виході котла.

УВАГА!


! У разі високої жорсткості використовуваної води може виникнути необхідність у її пом'якшенні.

Рекомендується обов'язково проводити пом'якшення води при загальній карбонатній жорсткості понад 4 мг-екв/л (20°F жорсткості). Виробник не несе відповідальності за обладнання, яке експлуатується в умовах високої жорсткості води в контурах опалення і гарячого водопостачання.

Вода, яка надходить з суспільних установок пом'якшення води, може бути несумісною з показником pH з деякими компонентами опалювальної системи. Тому стежте за тим щоб даний показник також відповідав вимогам вітчизняних нормативів у цій галузі.

СКОРОСТЬ НАСОСА

В насосі предусмотрен селектор, который позволяет изменять скорость для снижения уровня шума, который вызван повышенной скоростью циркуляции жидкости в котле.

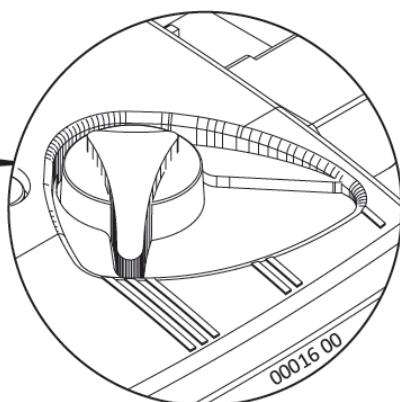

ПОДАЧА САНТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

Давление холодной воды на входе не должно превышать 6 бар. Кроме того, для оптимального функционирования котла, давление сантехнической воды должно быть выше 1 бара. Очень низкое давление на входе может снизить количество горячей сантехнической воды на выходе из котла.

ВНИМАНИЕ!

! В случае высокой жесткости используемой воды может возникнуть необходимость в ее умягчении.

Рекомендуется обязательно проводить умягчение воды при общей карбонатной жесткости выше 4 мг-экв/л (20°F жесткости). Производитель не несет ответственности за оборудование, которое эксплуатируется в условиях высокой жесткости воды в контурах отопления и горячего водоснабжения.

Вода, поступающая из общественных установок умягчения воды, может быть несовместимой по показателю pH с некоторыми компонентами отопительной системы. Поэтому следите за тем чтобы данный показатель также соответствовал требованиям отечественных нормативов в данной области.

- Переконайтесь, що вимірюваний тиск системи водопостачання за редукційним клапаном не перевищує робочий тиск, зазначений в паспорті котла
- У зв'язку з тим, що під час функціонування котла тиск води у системі опалення підвищується, переконайтесь, що максимальне значення тиску не перевищує максимальне значення тиску, зазначене в таблиці „Технічні характеристики”
- З'єднайте запобіжний злив котла із зливним отвором запобіжного клапана. Якщо цього не зробити, запобіжний клапан, в разі необхідності зливу, може залити приміщення, і виробник не приймає на себе відповідальність у таких випадках.



Переконайтесь, що труби системи водопостачання та опалення не використовуються як електричне заземлення котла. Вони для цього абсолютно непридатні

- Убедитесь, что измеренное давление системы водоснабжения за редукционным клапаном не превышает рабочее давление, отмеченное в паспорте котла
- В связи с тем, что во время функционирования котла давление воды в системе отопления повышается, убедитесь, что максимальное значение давления не превышает максимальное значение давления, отмеченное в таблице „Технические характеристики”
- Соедините предохранительный слив котла со сливным отверстием предохранительного клапана. Если этого не сделать, предохранительный клапан, в случае необходимости слива, может залить помещение, и производитель не принимает на себя ответственность в таких случаях.




Убедитесь, что трубы системы водоснабжения и отопления не используются в качестве электрического заземления котла. Они для этого абсолютно непригодны.

ЗАПОВНЕННЯ КОТЛА

ВИД КОТЛА ЗНИЗУ

ЗАПОЛНЕНИЕ КОТЛА

ВИД КОТЛА СНИЗУ

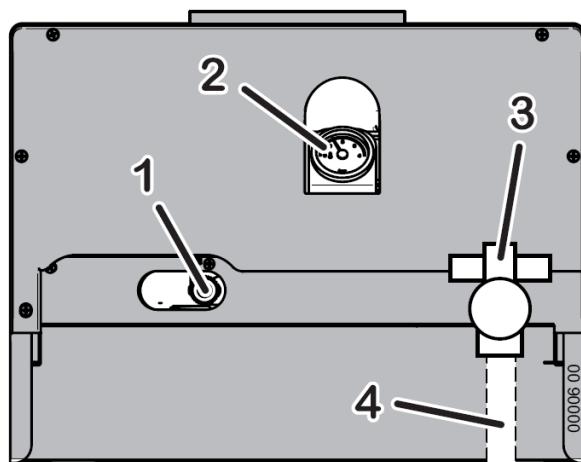

Позначення:

1. Кран заповнення системи
2. Манометр системи опалення
3. Газовий кран
4. Газова труба

Обозначения:

1. Кран заполнения системы
2. Манометр системы отопления
3. Газовый кран
4. Газовая труба

Після виконання всіх з'єднань котла можна приступати до заповнення контуру. Така операція повинна виконуватися за наступними етапами:

- Відкрийте крані Маєвського на радіаторах
- Поступово відкривайте кран заповнення котла (див. рис. „Вид котла знизу”), переконавшись, що автоматичний повітряний клапан випуску повітря, установленний в котлі, функціонує нормально
- Закрите крані Маєвського на радіаторах, як тільки з них потече вода
- Контролюйте тиск за допомогою манометра; він повинен підвищитись до 1,2-1,5 бар
- Закройте кран заповнення та ще раз спустіть повітря кранами Маєвського на радіаторах.

После выполнения всех соединений котла можно приступать к заполнению системы. Такая операция должна выполняться по следующим этапам:

- Откройте краны Маевского на радиаторах
- Постепенно открывайте кран заполнения котла (см. рис. „Вид котла снизу”), убедившись, что автоматический воздушный клапан выпуска воздуха, установленный в котле, функционирует нормально
- Закройте краны Маевского на радиаторах, как только из них потечет вода
- Контролируйте давление с помощью манометра — оно должно повыситься до 1,2-1,5 бар
- Закройте кран заполнения и еще раз спустите воздух кранами Маевского на радиаторах.



Якщо прилад установлений в приміщенні, де температура може впасти нижче 0 °C, рекомендується заповнювати систему спиртовим розчином.



Если прибор установлен в помещении, где температура может упасть ниже 0 °C, рекомендуется заполнять систему спиртовым.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Установлення котла повинно виконуватись персоналом, який підготовлений до таких робіт, тому що помилка при установленні може привести до тілесного ушкодження осіб, тварин, чи пошкодження речей, і у таких випадках виробник не приймає на себе відповідальність.

Необхідно перевірити:

- а) чистоту всіх труб для подачі газу для видалення забруднень, які можуть заважати належному функціонуванню котла;
- б) лінія подачі газу та газова установка повинні відповідати чинним місцевим нормам;
- в) внутрішню та зовнішню герметичність приладу та газових з'єднань;
- г) переріз труби для подачі газу повинен бути більшим чи таким як переріз труби котла;

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Установка котла должна выполняться персоналом, который подготовлен к таким работам, потому что ошибка при установке может привести к телесным повреждениям людей, животных, повреждению вещей и в таких случаях производитель не принимает на себя ответственность.

Необходимо проверить:


- а) чистоту всех труб подачи газа для удаления загрязнений, которые могут мешать надлежащему функционированию котла;
- б) линия подачи газа и газовая установка должны удовлетворять действующим местным нормам;
- в) внутреннюю и внешнюю герметичность прибора и газовых соединений;
- г) диаметр трубы для подачи газа должен быть большим или таким же как диаметр трубы котла;

- д) газ, який подається в котел, повинен бути такого типу, для якого передбачений котел: якщо це не так, спеціаліст з професійною підготовкою повинен переобладнати котел для користування наявним газом;
- е) перед під'єднанням газової труби до котла повинен бути встановлений відтінаючий кран.

Відкрийте кран лічильника та випустіть повітря, яке міститься всередині вузлів котла.

- д) газ, который подается в котел, должен быть того же типа, для которого предусмотрен котел: если это не так, специалист УСЦ должен перенастроить котел для пользования имеющимся газом;
- е) перед подсоединением газовой трубы к котлу должен быть установлен отсекающий кран.

Откройте кран счетчика и выпустите воздух, который содержится внутри узлов котла.

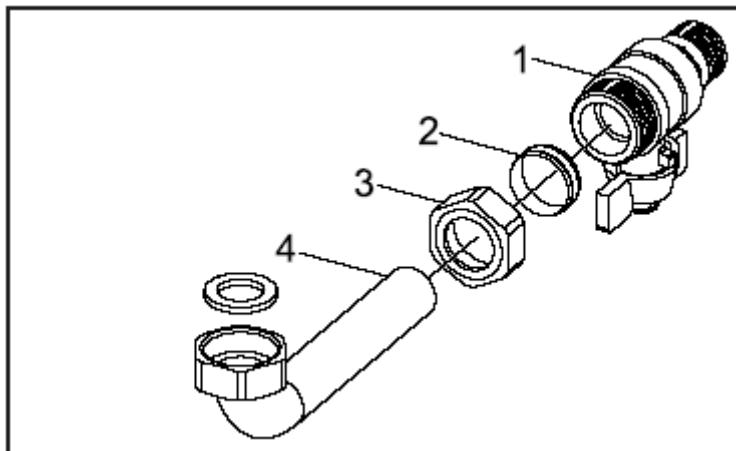

Позначення:

- 1 – газовий кран
2 – шайба Ø 18
3 – гайка
4 – газова труба

Обозначения:

- 1 – газовый кран
2 – шайба Ø 18
3 – гайка
4 – газовая труба

Якість газу. Даний котел призначений для роботи на газовому паливі що не містить забруднень, отже установка газового фільтра на вході газу в котел є **обов'язковою**.



ОБОВ'ЯЗКОВО поставте прокладку з фланцем, розмір і матеріал якої підходять для з'єднання труб котла та подачі газу. Для виготовлення прокладки **НЕ ПІДХОДЯТЬ** матеріали з пеньки, тефлонової стрічки та аналогічні.

Качество газа. Этот котел предназначен для работы на газовом топливе, которое не содержит загрязнений, следовательно установка газового фильтра на входе газа в котел **является обязательной**.



ОБЯЗАТЕЛЬНО поставьте прокладку с фланцем, размер и материал которой подходят для соединения труб котла и подачи газа. Для изготовления прокладки **НЕ ПОДХОДЯТ** материалы из пеньки, тефлоновой ленты и аналогичные.



При користуванні зрідженим газом необхідне установлення редуктора тиску перед котлом.



При пользовании сжиженным газом необходима установка редуктора давления перед котлом.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



З'єднання термостату приміщення функціонує при дуже низькій напрузі. З'єднайте його з терміналами без потенціалу термостата чи

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



Соединение термостата помещения функционирует при очень низком напряжении. Соедините его с терминалами

хронотермостата. Його в жодному разі НЕ треба з'єднувати з мережею під напругою.

Підключіть котел до мережі 220 В, 50 Гц. Необхідно дотримуватись полярності L-N (фаза L - коричневий; нейтраль N - голубий), - інакше котел не працюватиме, та заземлення (жовто-зелений кабель).

ВСТАНОВІТЬ ДВОПОЛЮСНИЙ ВИМИКАЧ

Двополюсний вимикач повинен мати відстань між контактами з розмиканням щонайменше 3 мм. Для загального живлення апарату від мережі електричного струму не допускається використання адаптерів, багатопозиційних з'єднувачів і подовжувачів.

У разі необхідності заміни кабелю живлення, користуйтесь таким кабелем: H05VVF чи H05-VVH2-F. **Обов'язковим є заземлення згідно зі стандартами.** Для заміни кабелю, звільніть його від тримача, який розміщується над скобою елементів кріплення, відкрийте кришку плати управління та від'єднайте його від затискача. Підключення нового кабелю робіть у зворотній послідовності. Необхідно закріпити кабель в тримачі над скобою елементів кріплення.



Електрична безпека котла досягається тільки тоді, коли він правильно заземлений, згідно з чинними нормами безпеки.

Два наступні абзаци призначенні для техніка

Персонал, який має професійну підготовку, повинен впевнитись, що електрична установка відповідає максимальній потужності споживання приладу, яка зазначена в паспорті, та особливо впевнитись, що переріз кабелю приладу відповідає потужності споживання апарату.

Примітка: Компанія «Italtherm SRL» відхиляє будь-яку відповіальність за тілесне ушкодження осіб, тварин, та пошкодження речей з причини відсутності заземлення котла і недодержання стандартів.

без потенціала термостата или хронотермостата. Его в любом случае НЕ нужно соединять с сетью под напряжением.

Подключите котел к сети 220 В, 50 Гц. Необходимо соблюдать полярность L-N, иначе котел не будет работать, и заземление (желто-зеленый кабель).

УСТАНОВІТЬ ДВУХПОЛЮСНИЙ ВИКЛЮЧАТЕЛЬ

Двухполюсный выключатель должен иметь расстояние между контактами с размыканием по меньшей мере 3 мм. Для общего питания котла от сети электрического тока не допускается использование адаптеров, многопозиционных соединителей и удлинителей.

В случае необходимости замены кабеля питания, пользуйтесь кабелем: H05VVF или H05-VVH2-F. **Обязательным является заземление согласно стандартам.** Для замены кабеля, освободите его от держателя, который размещается над скобой элементов крепления, откройте крышку платы управления и отсоедините его от зажима. Подключение нового кабеля делайте в обратной последовательности. Необходимо закрепить кабель в держателе над скобой элементов крепления.



Электрическая безопасность котла достигается только тогда, когда он правильно заземлен, согласно действующим нормам безопасности.

Два следующих абзаца предназначены для техника:

Персонал, который имеет профессиональную подготовку, должен удостовериться, что электрическая установка отвечает максимальной мощности потребления котла, которая отмечена в паспорте, и особенно удостовериться, что сечение кабеля прибора отвечает мощности потребления аппарата.

Примечание: Компания «Italtherm SRL» отклоняет любую ответственность за телесное повреждение людей, животных и повреждения вещей по причине отсутствия заземления котла и несоответствие стандартам.


Підключення до системи димовидалення

Oberon C(природна тяга)

Рекомендації щодо підведення димового каналу до димоходу (на додаток до різних законодавчих та нормативних актів, національних та місцевих):

- Не просувайте випускну трубу всередину димоходу, а закріпіть її перед внутрішньою поверхнею димоходу. Випускна труба повинна бути перпендикулярною внутрішній стінці, яка знаходиться навпроти димової труби чи димоходу.
- На виході з котла труба повинна мати вертикальну ділянку, довжина якої не повинна бути меншою за два діаметри, і вимірюється від початку ділянки на виході випускної труби.

Після вертикальної ділянки труба повинна мати підйом з мінімальним нахилом 5%, довжина якого не повинна перевищувати 2500 мм.

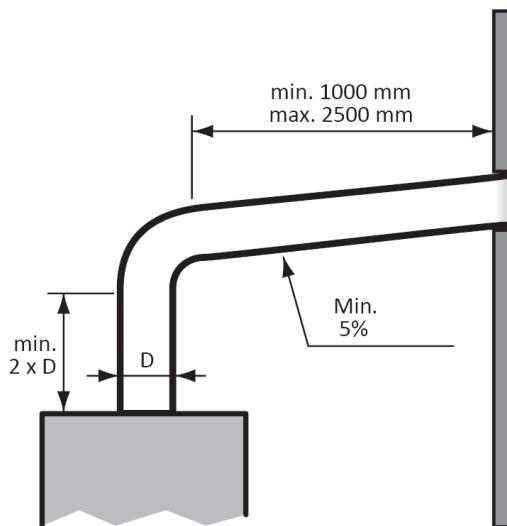

Позначення:

- 1- Правильно
- 2- Неправильно
- 3- Димохід чи димова труба


Подключение к системе дымоудаления

Oberon C (естественная тяга)

Рекомендации относительно подведения дымового канала к дымоходу (в добавление к разным законодательным и нормативным актам, национальным и местным):

- Не продвигайте выпускную трубу внутрь дымохода, а закрепите ее перед его внутренней поверхностью. Выпускная труба должна быть перпендикулярной внутренней стенке, которая находится напротив дымовой трубы или дымохода.
- На выходе из котла труба должна иметь вертикальный участок, длина которого не должна быть меньше двух диаметров и измеряется от начала участка на выходе выпускной трубы.

После вертикального участка труба должна иметь подъем с минимальным наклоном 5%, длина которого не должна превышать 2500 мм.

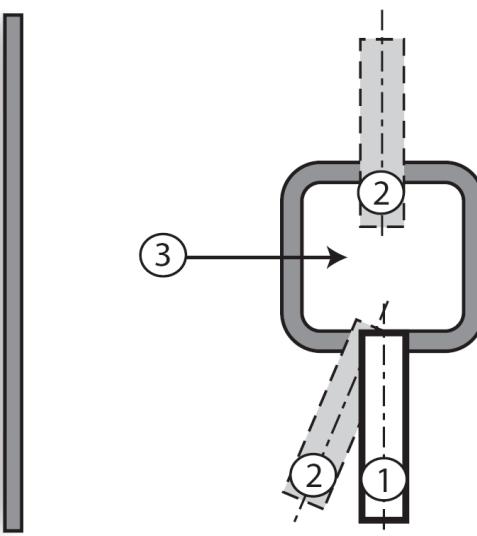

Обозначения:

- 1- Правильно
- 2- Неправильно
- 3- Дымоход или дымовая труба

Підключення до системи димовидалення

Oberon F(примусова тяга)

Щоб гарантувати функціонування та ефективність роботи котла, необхідно передбачити

Подключение к системе дымоудаления

Oberon F (принудительная тяга)

Чтобы гарантировать функционирование и эффективность работы котла, необходимо

канали витяжки та відводу з горизонтальною ділянкою, нахилом вниз від 2% до 5% довжини горизонтальної ділянки. Системи витяжки та відводу, там, де це не передбачене чинними нормами, повинні бути захищені від потрапляння атмосферних опадів.


Рекомендації щодо підведення димового каналу до димоходу (на додаток до законодавчих та нормативних актів, національних та місцевих):

Не просувайте випускну трубу всередину димоходу, а закріпіть її перед внутрішньою поверхнею димоходу. Випускна труба повинна бути перпендикулярною внутрішній стінці, яка знаходитьться навпроти димової труби чи димоходу (див. мал. нижче).

предусмотреть каналы забора и отвода с горизонтальным участком наклоном вниз от 2% до 5% длины горизонтального участка. Системы забора и отвода там, где это не предусмотрено действующими нормами, должны быть защищены от попадания атмосферных осадков.

Рекомендации относительно подведения дымового канала к дымоходу (в дополнение к законодательным и нормативным актам, национальным и местным):

Не продвигайте выпускную трубу внутрь дымохода, а закрепите ее перед его внутренней поверхностью. Выпускная труба должна быть перпендикулярной внутренней стенке, которая находится напротив дымовой трубы или дымохода (см. рисунок ниже).

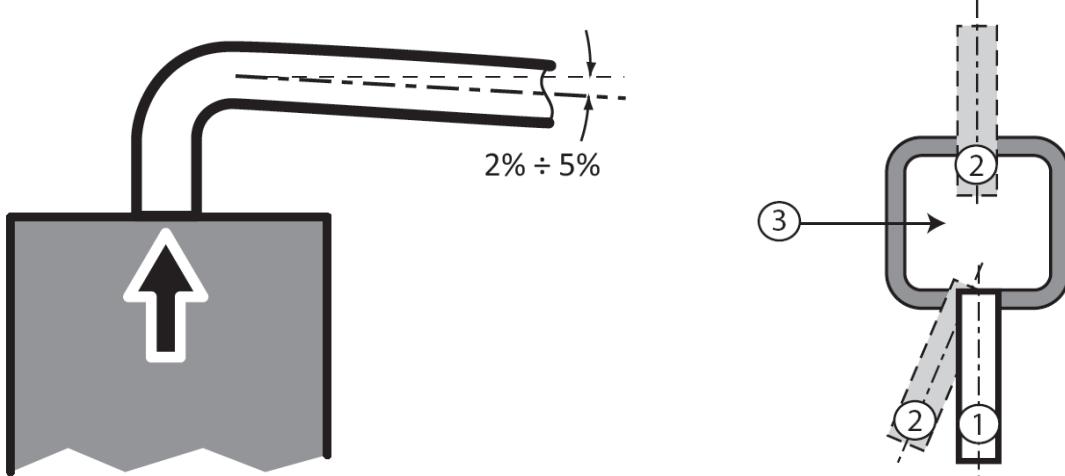

Позначення:

- 1- Правильно
- 2- Неправильно
- 3- Димохід чи димова труба

У випадках відводу через зовнішню стіну необхідно додержуватись позицій, які зазначені на кресленні чи в наступній таблиці.


Наведені нижче позиції являють собою рекомендації заводу-виготовлювача. При здійсненні відводу продуктів згорання необхідно віддавати пріоритет місцевим нормам, в тому числі зазначеним в ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» (додаток Ж).

Обозначения:

- 1- Правильно
- 2- Неправильно
- 3- Дымоход или дымовая труба

В случаях отвода через наружную стену необходимо придерживаться позиций, которые отмечены на чертеже или в следующей таблице.

Нижеприведенные позиции являются рекомендациями завода-изготовителя. При осуществлении отвода продуктов сгорания необходимо отдавать приоритет местным нормам, в том числе отмеченным в ДБН В.2.5-20-2001 «Газоснабжение» (приложение Ж).

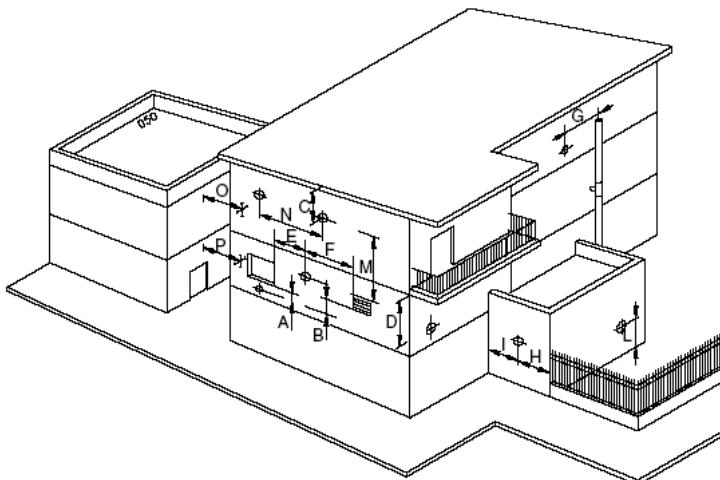

Розміщення терміналів для апаратів з примусовою тягою в залежності від їх теплової продуктивності

Розміщення терміналу	Відстань	Апарати		
		Від 4 кВт* до 7 кВт мм мін.	Від 7 кВт до 16 кВт мм мін.	Від 16 кВт до 35 кВт мм мін.
Під вікном	A	300	500	600
Під вентиляційним отвором	B	300	500	600
Під карнизом	C	300	300	300
Під балконом **	D	300	300	300
Від найближчого вікна	E	400	400	400
Від найближчого вентиляційного отвору	F	600	600	600
Від труб чи вихлопів вертикальних чи горизонтальних***	G	300	300	300
Від рогу будинку	H	300	300	300
Від входу до будинку	I	300	300	300
Від підлоги першого чи іншого поверху	L	400 ◊	1500 ◊	2500
Між двома терміналами по вертикалі	M	500	1000	1500
Між двома терміналами по горизонталі	N	500	800	1000
Від фронтальної поверхні без отворів чи терміналів в межах 3 метрів від виходу диму	O	1500	1800	2000
Аналогічно, але з отворами чи терміналами в межах 3 метрів від виходу диму	P	2500	2800	3000

* Апарати, теплова продуктивність яких не перевищує 4 кВт, не мають обмежень щодо їх розміщення відносно терміналів, за винятком випадків за пунктами О і Р.

** Термінали під балконом, яким користуються, повинні розміщатись так, щоб весь шлях проходження диму, від точки виходу з терміналу до його відводу з зовнішнього периметру балкону, разом з висотою захисної баласини, був не меншим за 2000 мм.

*** При розміщенні терміналів повинні бути відстані не менші за 500 мм від матеріалів, чутливих до дії продуктів згорання (наприклад, карнизи та водостічні труби з полімерних матеріалів, дерев'яні вікна тощо), якщо елементи з таких матеріалів не захищені від дії продуктів згорання.

Наступний абзац призначений для техніка

◊ у таких випадках термінали повинні виконуватись так, щоб вихід продуктів згорання був, наскільки це можливо, захищений від впливу температури.

Размещение терминалов для аппаратов с принудительной тягой в зависимости от их тепловой производительности

Размещение терминала	Расстояние	Аппараты		
		От 4 кВт* до 7 кВт мм мин.	От 7 кВт до 16 кВт мм мин.	От 16 кВт до 35 кВт мм мин.
Под окном	A	300	500	600
Под вентиляционным отверстием	B	300	500	600
Под карнизом	C	300	300	300
Под балконом **	D	300	300	300
От ближайшего окна	E	400	400	400
От ближайшего вентиляционного отверстия	F	600	600	600
От труб или выхлопов вертикальных или горизонтальных***	G	300	300	300
От угла дома	H	300	300	300
От входа в дом	I	300	300	300
От пола первого или другого этажа	L	400 ◇	1500 ◇	2500
Между двумя терминалами по вертикали	M	500	1000	1500
Между двумя терминалами по горизонтали	N	500	800	1000
От фронтальной поверхности без отверстий или терминалов в пределах 3 метров от выхода дыма	O	1500	1800	2000
Аналогично, но с отверстиями или терминалами в пределах 3 метров от выхода дыма	P	2500	2800	3000

* Аппараты, тепловая производительность которых не превышает 4 кВт, не имеют ограничений относительно их размещения относительно терминалов, за исключением случаев по пунктам О и Р.

** Терминалы под балконом, которым пользуются, должны размещаться так, чтобы весь путь прохождения дыма, от точки выхода из терминала до его отвода с внешнего периметра балкона, вместе с высотой защитной балюсины, был не меньше 2000 мм.

*** При размещении терминалов должны быть расстояния не меньше 500 мм от материалов, чувствительных к действию продуктов сгорания (например, карнизы и водосточные трубы из полимерных материалов, деревянные окна и тому подобное), если элементы из таких материалов не защищены от действия продуктов сгорания.

Следующий абзац предназначен для техника:


◇ в таких случаях терминалы должны выполняться так, чтобы выход продуктов сгорания был, насколько это возможно, защищенный от влияния температуры.

Типологія відводу димових газів *Oberon F*

ВІДВОД ТА ВИТЯЖКА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РОЗДЕЛЬНИХ ТРУБ



Увага: Звертесь з таблицею, і якщо це потрібно, установіть діафрагму „D” з котлом, як показано на рисунку (приймайте до уваги: кожний додатковий поворот на 90^0 , еквівалентний $0,5$ м, а $45^0 = 0,25$ м).

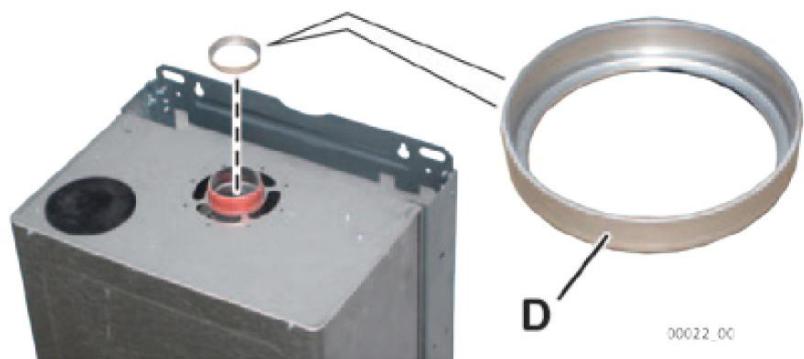


Типология отвода дымовых газов *Oberon F*

ОТВОД И ВЫТЯЖКА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗДЕЛЬНЫХ ТРУБ



Внимание: Сверьтесь с таблицей, и если это нужно, установите диафрагму „D” с котлом, как показано на рисунке (принимайте во внимание: каждый дополнительный поворот на 90^0 эквивалентный $0,5$ м, а $45^0 = 0,25$ м).

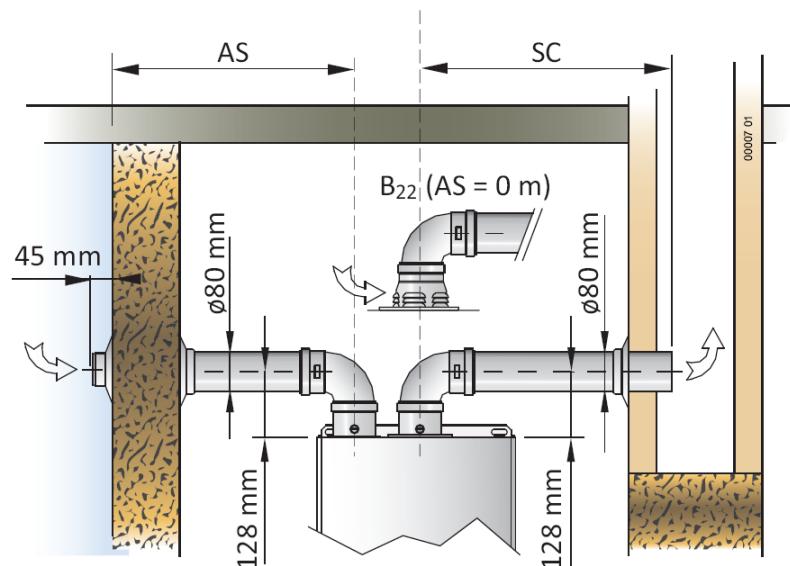

Модель	Роздільні канали			
	AS+SC мін÷макс (м)	SC макс (м)	Діафрагма	
			Довжина AS+SC (м)	Тип
18 F	1 ÷ 30	20	менше 8	44 (F)
24 F			більше 8	немає
28 F	1 ÷ 20	10	менше 5	44(F)
			5÷14	46 (R)
			більше 14	немає

(F) – діафрагма, що поставляється з котлом,

(R) – поставляється по замовленню (діаметр в мм)

Модель	Ø80mm (AS = 0m), адаптер з коакс. з'єднанням (B₂₂)			
18 F	1 ÷ 20	20	менше 7	44 (F)
24 F			більше 7	немає
28 F	1 ÷ 10	10	менше 10	46 (R)
			більше 10	немає

Модель	Раздельные каналы			
	AS+SC мин÷макс (м)	SC макс (м)	Диафрагма	
			Длина AS+SC (м)	Тип
18 F	1 ÷ 30	20	меньше 8	44 (F)
24 F			больше 8	нет
28 F	1 ÷ 20	10	меньше 5	44(F)
			5÷14	46 (R)
			больше 14	нет

(F) – диафрагма, которая поставляется с котлом

(R) – поставляется по заказу (диаметр в мм)

Модель	Ø80mm (AS = 0m), адаптер с коакс. соединением (B₂₂)			
18 F	1 ÷ 20	20	меньше 7	44 (F)
24 F			больше 7	нет
28 F	1 ÷ 10	10	меньше 10	46 (R)
			больше 10	нет

УКР

РУС

ЗАБІР ПОВІТРЯ ТА ВИКІД ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОАКСІАЛЬНИХ ТРУБ




Увага: Звіртесь з таблицею, і якщо це потрібно, встановіть діафрагму „D” з котлом, як показано на мал. (приймайте до уваги: кожний додатковий поворот на 90° , еквівалентний лінійній відстані 1 м, а $45^{\circ} = 0,5\text{m}$.

ЗАБОР ВОЗДУХА И ВЫБРОСЫ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОАКСИАЛЬНЫХ ТРУБ



Внимание: Сверьтесь с таблицей, и если это нужно, установите диафрагму „D” с котлом, как показано на рисунке (принимайте во внимание: каждый дополнительный поворот на 90° эквивалентный линейному расстоянию 1 м, а $45^{\circ} = 0,5\text{m}$.

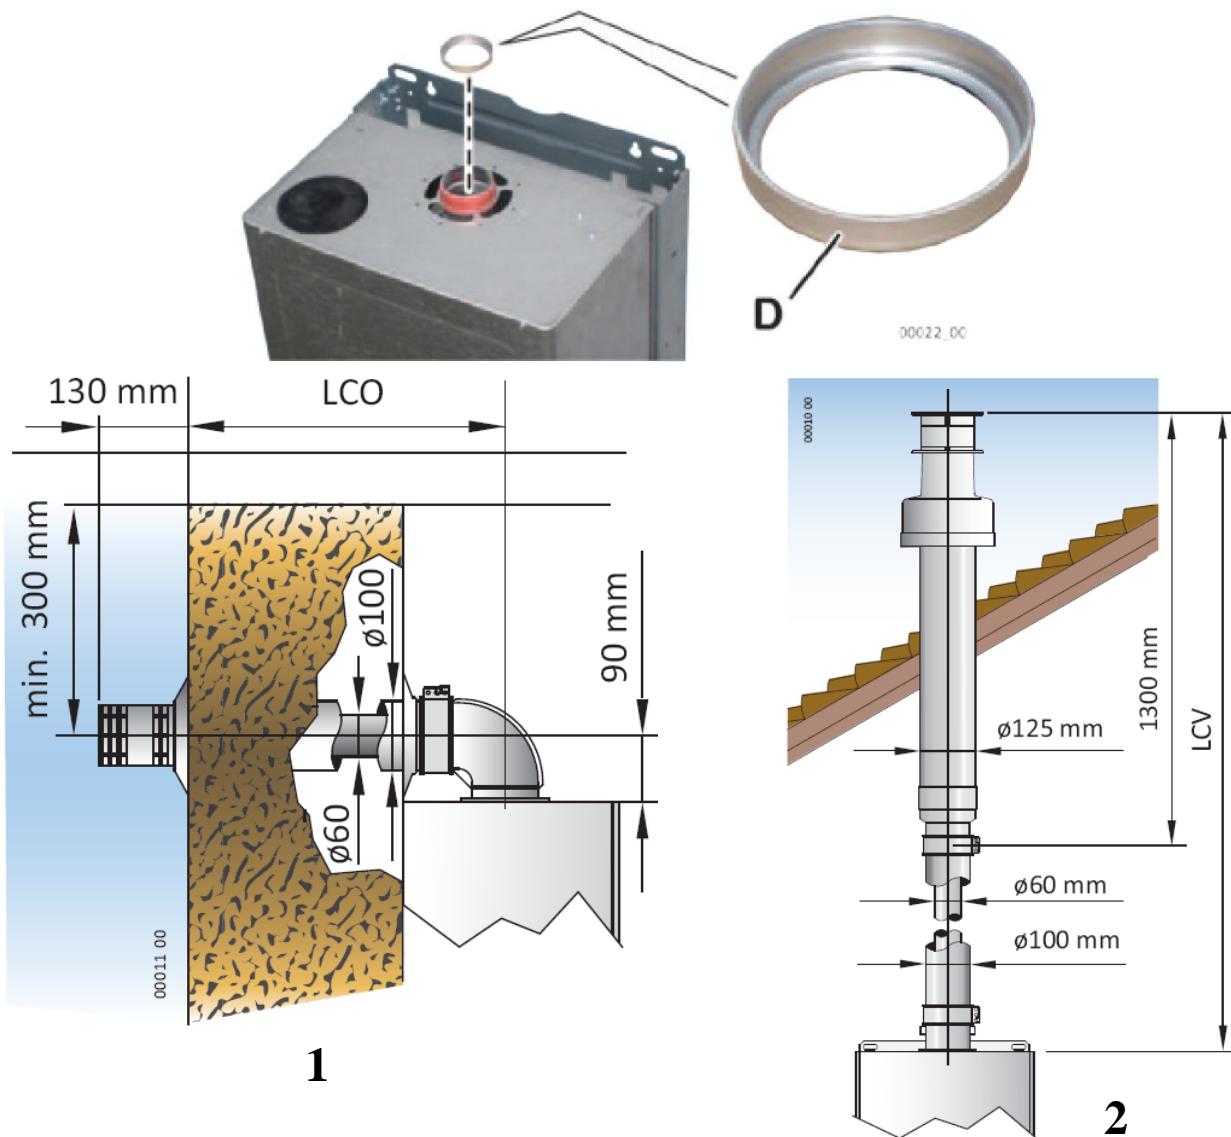

Позначення:

- 1 – система горизонтальних коаксіальних труб
- 2 – вертикальна коаксіальна система

Обозначения:

- 1 – система горизонтальных коаксиальных труб
- 2 – вертикальная коаксиальная система

Модель	LCO мін÷макс (м)	LCV макс (м)	Діафрагма	
			Для довжин LCO або LCV (м)	Тип
18 F 24 F	0.8 ÷ 4	0.8 ÷ 5	менше 1	42(R)
			1÷2	44 (F)
			більше 2	немає
28 F	0.8 ÷ 3	0.8 ÷ 4	менше 1	42(R)
			1÷2	44 (F)
			більше 2	немає

(F) – діафрагма, що поставляється з котлом,

(R) – поставляється по замовленню (діаметр в мм)

Модель	LCO мин÷макс (м)	LCV макс (м)	Диафрагма	
			Для длин LCO или LCV (м)	Тип
18 F 24 F	0.8 ÷ 4	0.8 ÷ 5	меньше 1	42(R)
			1÷2	44 (F)
			больше 1	нет
28 F	0.8 ÷ 3	0.8 ÷ 4	меньше 2	42(R)
			1÷2	44 (F)
			больше 2	нет

(F) – диафрагма, которая поставляется с котлом

(R) – поставляется по заказу (диаметр в мм)

Інструкція з технічного обслуговування

Всі операції з технічного обслуговування та переходу на інший тип газу ПОВИННІ ВИКОНУВАТИСЬ ПЕРСОНАЛОМ УСЦ.

Крім того, операції ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ повинні виконуватись згідно з інструкціями виробника щонайменше один раз на рік.

Після закінчення кожного опалювального періоду, котел повинен перевірятись уповноваженим на це персоналом, з тим щоб котел завжди був в ідеальному стані.

Якісне та своєчасне технічне обслуговування завжди є запорукою економічної та безпечної роботи котла.

Зазвичай виконуються такі операції:

- Видалення можливої окалини з пальників;
- Очищення теплообмінника та електродів від сажі та окалини;
- Перевірка цілісності та міцності теплоізоляційних покрівель в камері згорання, та їх заміна у разі необхідності;
- Контроль включення, виключення та функціонування апарату;
- Контроль щільності з'єднувальних частин та труб подачі води та газу;
- Контроль витрати газу при максимальній та мінімальній потужності;
- Перевірка функціонування захисних пристрій;
- Перевірка функціонування прладів керування та регулювання котла;
- Періодична перевірка належного функціонування та цілісності каналу для відводу диму;
- У випадку функціонування чи обслуговування прладів, які знаходяться поблизу каналів для відводу диму або їх деталей, апарат необхідно відключати;
- Не залишайте ємності та легкозаймисті речі в приміщенні, де установлений котел;
- Очищення панелей потрібно здійснювати тільки мильною водою. Не застосовуйте розчинники для очищення панелей, та інших лакованих

Инструкция по техническому обслуживанию

Все операции по техническому обслуживанию и переходу на другой тип газа ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПЕРСОНАЛОМ УСЦ. Кроме того, операции ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ должны выполняться в соответствии с инструкциями производителя по меньшей мере один раз в год.

По окончании каждого отопительного сезона, котел должен проверяться уполномоченным на это персоналом с тем, чтобы котел всегда был в идеальном состоянии.

Качественное и своевременное техническое обслуживание является залогом экономичной и безопасной работы котла.

Обычно выполняются такие операции:

- Удаление возможной окалины на горелке;
- Очистка теплообменника и электродов от сажи и окалины;
- Проверка целостности и прочности теплоизоляционных покрытий в камере сгорания и их замена в случае необходимости;
- Контроль включения, выключения и функционирования котла;
- Контроль плотности соединительных частей и труб подачи воды и газа;
- Контроль расхода газа при максимальной и минимальной мощности;
- Проверка функционирования устройств защиты;
- Проверка функционирования приборов управления и регулировки котла;
- Периодическая проверка надлежащего функционирования и целостности дымоотвода;
- В случае функционирования или обслуживания приборов, которые находятся вблизи дымоотвода, котел необходимо отключать;
- Не оставляйте ёмкости и легковоспламеняющиеся предметы в помещении, где установлен котел;
- Очистку панелей следует осуществлять только мыльной водой. Не применяйте растворители для очистки панелей и других лакированных

- поверхонь, чи пластмасових деталей;
- При заміні деталей обов'язково користуйтесь оригінальними запасними частинами, які постачаються компанією TIBERIS.

Компанія «Italtherm SRL» відхиляє жодну відповідальність у зв'язку із встановленням неоригінальних запасних частин.

Інструкція з експлуатації

Правила введення котла в експлуатацію

Перше включення повинне здійснюватись виключно персоналом УСЦ.

Перехід з одного типу газу (природний чи зріджений) на інший (що можна робити навіть при вже встановленому котлі) повинен здійснюватись виключно персоналом УСЦ.

Такий персонал повинен перевірити наступне:

- А) дані вказані в паспорті котла повинні відповідати даним мережі живлення (електричної, водопостачання, та газопостачання);
- Б) калібрування пальника повинно відповідати потужності котла;
- В) правильне функціонування димоходу;
- Г) подача повітря, яке підтримує горіння та видалення диму повинна здійснюватись належним чином, у відповідності з тим, як це передбачено чинними національними та місцевими нормами;
- Д) додержання умов вентиляції у випадках, коли котел розташовується всередині меблів

При запиті на тепло, забезпечується розпал пальника за допомогою розряду на електроді розпалу й постійний контроль за наявністю полум'я за допомогою іонізаційного контролю електрода.

- поверхостей, а також пластмасових деталей;
- При замене деталей пользуйтесь исключительно оригинальными запасными частями, которые поставляются компанией TIBERIS.

Компания «Italtherm SRL» отклоняет любую ответственность в связи с установлением не оригинальных запасных частей.

Инструкция по эксплуатации

Правила введения котла в эксплуатацию

Первое включение должно осуществляться исключительно персоналом УСЦ.

Переход с одного типа газа (природный или сжиженный) на другой (что можно делать даже при установленном котле) должен осуществляться исключительно персоналом УСЦ.

Такой персонал должен проверить следующее:

- А) данные, указанные в паспорте котла, должны отвечать данным сети (электрической, водоснабжения и газоснабжения);
- Б) калибровка горелки должна отвечать мощности котла;
- В) правильное функционирование дымоотвода;
- Г) подача воздуха, который поддерживает горение и удаление дыма должна осуществляться должным образом, в соответствии с тем, как это предусмотрено действующими национальными и местными нормами;
- Д) соблюдение условий вентиляции в случаях, когда котел располагается внутри мебели.

При запросе на тепло, обеспечивается розжиг горелки при помощи разряда на электроде розжига и постоянный контроль за наличием пламени при помощи ионизационного контроля электрода.

Корисні поради



Моделі С – УВАГА: Котел оснащений запобіжним термостатом тяги димоходу, який спрацьовує у разі виходу назовні продуктів згорання. Цей прилад повинен завжди функціонувати. Продукти згорання, у разі їх виходу в навколошнє середовище, можуть викликати смертельно небезпечну гостру інтоксикацію. У разі необхідності заміни термостата замінійте його тільки оригінальним термостатом. У випадках частого спрацьовування термостата, перш за все впевніться, що система відводу диму функціонує нормально та виконана у відповідності з чинними нормами.



Моделі F – УВАГА: Котел оснащений пресостатом диму. Цей прилад повинен завжди функціонувати. У разі необхідності заміни пресостату диму замінійте його тільки оригінальним пресостатом. У випадках частого спрацьовування пристрою, перш за все впевніться, що система відводу диму функціонує нормально та виконана у відповідності з чинними нормами.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Всі операції з установлення, технічного обслуговування та переходу з одного типу газу на інший ПОВИННІ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ СПЕЦІАЛЬНО ПІДГОТОВЛЕНИМ ПЕРСОНАЛОМ УСЦ та згідно з інструкціями виробника і чинними нормами.

Застереження



Застереження при наявності запаху газу:

- не торкайтесь електричних вимикачів, телефону чи інших приладів, які можуть спричинити появу іскри;



Модели С – ВНИМАНИЕ: Котел оборудован предохранительным термостатом тяги дымохода, который срабатывает в случае выхода наружу продуктов горения. Этот прибор должен всегда функционировать. Продукты горения, в случае их выхода в окружающую среду, могут вызывать смертельно опасную острую интоксикацию. В случае необходимости замены термостата заменяйте его только оригинальным термостатом. В случаях частого срабатывания термостата, прежде всего удостоверьтесь, что система отвода дыма функционирует нормально и выполнена в соответствии с действующими нормами.



Модели F – ВНИМАНИЕ: Котел оборудован прессостатом дыма. Этот прибор должен всегда функционировать. В случае необходимости замены прессостата дыма заменяйте его только оригинальным прессостатом. В случаях частого срабатывания устройства, прежде всего удостоверьтесь, что система отвода дыма функционирует нормально и выполнена в соответствии с действующими нормами.

УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все операции технического обслуживания и перехода с одного типа газа на другой ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ УСЦ, согласно инструкциям производителя и действующим нормам.

Предупреждения



Предупреждение в случае наличия запаха газа:


- не касайтесь электрических выключателей, телефона или других приборов, которые могут вызвать появление искры;

- б) негайно відчиніть двері та вікна для створення руху повітря і очищення приміщення;
- в) закрійте газові крани;
- г) викличте спеціаліста з професійною підготовкою.

⚠ Не закривайте вентиляційні отвори приміщення, де встановлений котел, щоб не створювати загрозливих ситуацій в результаті утворення токсичних та вибухонебезпечних сумішей.

⚠ Якщо передбачається довгий період відсутності користувача чи бездіяльності котла, дивіться розділ „Перерви в експлуатації котла” щоб вдатися до необхідних заходів, які стосуються електроенергії, газу та системи попередження замерзання.

Органи регулювання та індикатори

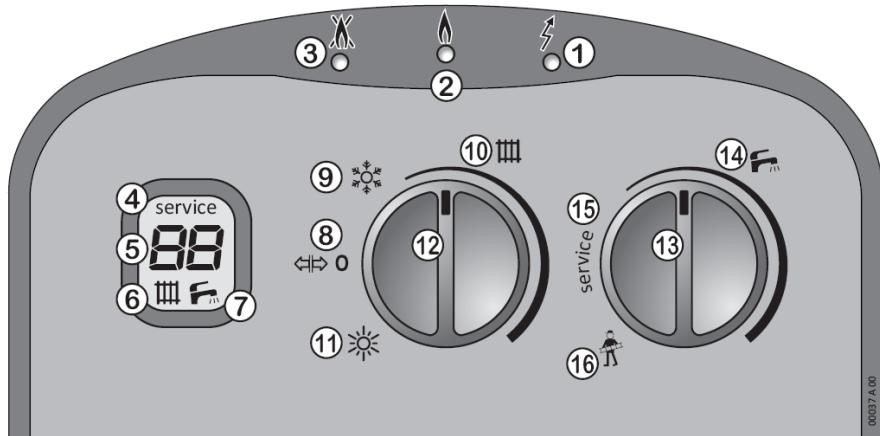

1 - Індикатор ⚡ (живлення електричним струмом)

НЕ ГОРІТЬ: котел не живиться від мережі електричного струму. Загальний вимикач електричного струму (поза котлом) вимкнений чи в мережі відсутня напруга. Жодні функції котла при цьому не працюють, у тому числі система попередження замерзання та система антиблокування .

ГОРИТЬ: котел працює, готовий до включення пальника для постачання тепла чи гарячої води.

- б) немедленно откройте двери и окна для создания движения воздуха и очистки помещения;
- в) закройте газовые краны;
- г) вызовите специалиста с профессиональной подготовкой.

⚠ Не закрывайте вентиляционные отверстия помещения, где установлен котел, чтобы не создавать опасных ситуаций в результате образования токсичных и взрывоопасных смесей.

⚠ Если ожидается длительный период отсутствия пользователя или бездеятельности котла, смотрите раздел „Перерыв в эксплуатации котла”, чтобы прибегнуть к необходимым мерам, которые касаются электроэнергии, газа и системы антizамерзания.

Органы регулирования и индикаторы

1 - Индикатор ⚡ (питание электрическим током)

НЕ ГОРИТ: котел не питается от сети электрического тока. Общий выключатель электрического тока (вне котла) выключен или в сети отсутствует напряжение. Никакие функции котла при этом не работают, в том числе система антizамерзания и система антиблокирования .

ГОРИТ: котел работает, готов к включению горелки для снабжения теплом или горячей водой.

БЛИМАС **нормально:** **РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ.** Котел підключений до мережі, але регулятор Літо/Зима (12) стоїть в позиції  . Котел не виконує основні функції, але працюють система протизамерзання та система протиблокування. (детальна інформація надається в розділі „Перерва в експлуатації котла”).

2 - Індикатор (пальник)

НЕ ГОРІТЬ: пальник не горить (полум'я відсутнє).

ГОРИТЬ: пальник горить (полум'я є).

3 - Індикатор (блокування)

НЕ ГОРІТЬ: функціонування нормальне

ГОРИТЬ ТА БЛИМАС: котел заблокований у зв'язку з якоюсь проблемою чи відмовою. Ця тема вичерпно подана в розділі „Сигналізація несправностей”.

4 - SERVICE (на дисплей)

Індикація для сервісного інженера.

5 - Температура

Відображення у °C температури теплоносія, якщо на дисплей горить  (6) або температура гарячої води, якщо горить  (7).

8 - (РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ)

- Коли регулятор знаходитьсь у цьому положенні, котел не виконує основні функції, але працюють система протизамерзання та система протиблокування. (детальна інформація надається в розділі „Перерва в експлуатації котла”).
- Користуйтесь цією позицією також для розблокування котла після проблеми чи відмови. Ця тема вичерпно подана в розділі „Сигналізація несправностей”.



Якщо передбачається довгий період відсутності користувача чи бездіяльності котла, дивіться параграф „Перерва в експлуатації котла” щоб вдатися до необхідних заходів, які стосуються електроенергії, газу та системи проти замерзання.

МИГАЕТ нормально: РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ. Котел подключен к сети, но регулятор Лето/Зима (12) стоит в позиции  . Котел не выполняет основные функции, но работают система антизамерзания и система антиблокирования (детальная информация представлена в разделе „Перерыв в эксплуатации котла”).

2 - Індикатор (горелка)

НЕ ГОРИТ: горелка не горит (пламя отсутствует).

ГОРИТ: горелка горит (пламя есть).

3 - Індикатор (блокировка)

НЕ ГОРИТ: функционирование нормальное

ГОРИТ И МИГАЕТ: котел заблокирован в связи с какой-то проблемой или отказом. Эта тема исчерпывающе подана в разделе „Сигнализация неисправностей”.

4 - SERVICE (на дисплее)

Индикация для сервисного инженера.

5 - Температура

Отображение в °C температуры теплоносителя, если на дисплее горит  (6) или температура горячей воды, если горит  (7).

8 - (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ)

- Когда регулятор находится в этом положении, котел не выполняет основные функции, но работают система антизамерзания и система антиблокирования (детальная информация предоставляется в разделе „Перерыв в эксплуатации котла”).
- Пользуйтесь этой позицией также для разблокирования котла после проблемы или отказа. Эта тема исчерпывающе поданная в разделе „Сигнализация неисправностей”.



Если предусматривается длинный период отсутствия пользователя или бездеятельности котла, смотрите параграф „Перерыв в эксплуатации котла”, чтобы прибегнуть к необходимым мерам, которые касаются электроэнергии, газа и системы антизамерзания.

9 -  **ЗИМА** – в цій позиції котел нагріває сантехнічну воду як в режимі „Літо”. Крім того, ця позиція передбачає обігрівання приміщення.

10 -  визначає температуру контуру опалення.

- Якщо ви постійно користуєтесь котлом для опалення, відрегулюйте регулятор так, щоб досягти бажаної температури приміщення.
- Якщо встановлений термостат, температура буде визначатись термостатом приміщення (чи краще хронотермостатом). У цьому разі рекомендується відрегулювати ручку так, щоб забезпечити як найшвидше задану температуру приміщення, уникаючи його перегріву.

11 -  **ЛІТО** – у цьому положенні котел нагріває сантехнічну воду. При відкритті крану гарячої води, пальник розпалюється, і нагріває сантехнічну воду.

В обох випадках оптимальне регулювання залежатиме від кліматична зони та пори року, а також від рівня теплової ізоляції приміщення.

13 - Регулятор „Гаряча вода”

Визначає температуру гарячої води, яка подається котлом.

- Треба мати на увазі, що у зв'язку з розсіюванням тепла в трубах потрібен деякий відрізок часу, перш ніж температура води на виході з крану стабілізується.
- Для цього типу котла рекомендується встановити регулятор так, щоб отримати комфортну температуру за рахунок води тільки з крану гарячої води чи змішуючи її з невеликою кількістю холодної. Уникайте максимальних значень, якщо це не конче необхідно, тому що в таких випадках потрібно змішувати таку воду з великою кількістю холодної води.



УВАГА: Позиції  (16) та **SERVICE** (15) стосуються технічного персоналу.

9 -  **ЗИМА** – в этой позиции котел нагревает сантехническую воду как в режиме „Лето”. Кроме того, эта позиция предусматривает обогрев помещения.

10 -  определяет температуру контура отопления.

- Если вы постоянно пользуетесь котлом для отопления, отрегулируйте регулятор так, чтобы достичь желаемой температуры помещения.
- Если установлен термостат, температура будет определяться термостатом помещения (хронотермостатом). В этом случае рекомендуется отрегулировать регулятор так, чтобы обеспечить как можно быстрее заданную температуру помещения, избегая его перегрева.

11 -  **ЛЕТО** – в этом положении котел нагревает сантехническую воду. При открытии крана горячей воды, горелка зажигается и нагревает сантехническую воду.

В обоих случаях оптимальное регулирование будет зависеть от климатической зоны и времени года, а также от уровня тепловой изоляции помещения.

13 - Регулятор „Горячая вода”

Определяет температуру горячей воды, которая подается котлом.

- Нужно иметь в виду, что в связи с рассеиванием тепла в трубах нужен некоторый отрезок времени, прежде чем температура воды на выходе из крана стабилизируется.
- Для этого типа котла рекомендуется установить регулятор так, чтобы получить комфортную температуру за счет воды только из крана горячей воды или смешивая ее с небольшим количеством холодной. Избегайте максимальных значений, если это не очень необходимо, потому что в таких случаях нужно смешивать такую воду с большим количеством холодной воды.




ВНИМАНИЕ: Позиции  (16) и **SERVICE** (15) касаются технического персонала.

Не повертайте регулятор в ці позиції, тому що це може привести до відмови.


Не поворачивайте регулятор в эти позиции, потому что это может привести к отказу.

Сигналізація несправностей

Несправності відображаються за допомогою світлодіода  та кодів, що з'являються на дисплей. Далі будуть застосовуватись наступні позначення:



- горить



- блимає



- блимає короткими спалахами




- не горить

Деякі несправності відображаються декількома



світло діодами. Якщо загоряється ще символ , то це значить, що необхідно визивати представника УСЦ.

Червоний індикатор горить постійно:



Пальник не загорається рівномірно, чи полум'я несподівано зникає: неправильний розпал.

Котел був щойно **встановлений**, чи були виконані **роботи з газовими трубами**.

Становище, коли котел неодноразово блокується, якщо газ змішаний з повітрям, є нормальним. Це заважає правильному включенню і є причиною блокування. В таких умовах необхідно декілька разів спробувати підключити котел, встановлюючи регулятор Зима/Літо в позицію розблокування  до тих пір, доки не потухне червоний індикатор.

В моделях F (з герметичною камерою):


Впевнітесь, що канали витяжки та відводу, а також відповідні термінали чисті і знаходяться в нормальному стані. При установленні треба додержуватись інструкцій, нахилів, та розмірів, які

Сигнализация неисправностей

Неисправности отображаются с помощью светодиода  и кодов, которые выводятся на дисплей. Далее будут применяться следующие обозначения:



- горит



- мигает



- мигает короткими вспышками



- не горит

Некоторые неисправности отображаются несколькими светодиодами. Если загорается



символ , то это значит, что необходимо вызывать представителя УСЦ.

Красный индикатор горит постоянно:



Горелка не загорается равномерно или пламя неожиданно исчезает: неправильный розжиг.


Котел был только что **установлен** или были выполнены работы с **газовыми трубами**.

Случай, когда котел неоднократно блокируется, если газ смешан с воздухом, является нормальным. Это мешает правильному включению и является причиной блокировки. В таких условиях необходимо несколько раз попробовать включить котел, переставив регулятор Зима/Лето в позицию разблокировки  до тех пор, пока не потухнет красный индикатор.

В моделях F (с герметической камерой):

Удостоверьтесь, что каналы вытяжки и отвода, а также соответствующие терминалы чистые и находятся в нормальном состоянии. При установке нужно соблюдать инструкции, наклоны,

зазначені в розділах „Підключення до системи димовидалення” та „Типологія відводу димових газів”.



[02] Котел перегрівся і включився запобіжний термостат.

Поверніть регулятор Зима/Літо в позицію розблокування , зачекайте доки потухне червоний індикатор (чи може навіть довше, поки охолоне котел), а потім поставте регулятор в бажану позицію. У разі необхідності, зачекайте і спробуйте декілька разів. Якщо блокування залишається чи повторюється, звертайтесь до УСЦ.



[03] Включається пристрій, який сигналізує про неправильний вихід диму.

Відновіть функціонування поворотом регулятора Літо/Зима в позицію розблокування  зачекайте доки потухне червоний індикатор, а потім поставте регулятор в бажану.

У разі необхідності, зачекайте і спробуйте декілька разів. У випадках частого блокування:

- Перевірте ефективність димоходу та каналів витяжки і відводу.
- Перевірте пристрій, що контролює відвод диму.

В моделях С (з природною тягою):

- Впевніться, що отвір для забору повітря, який сполучається з зовнішнім середовищем, відповідає нормам, не закритий меблями, чи іншими предметами. Розміри отвору для забору повітря повинні відповідати нормам, отвір повинен бути чистим всередині: деякі конструкції оснащаються сіткою проти комах, на якій може осідати пил чи павутиння. У разі необхідності звертайтесь до кваліфікованого спеціаліста.

Якщо в приміщенні, де встановлений котел, є каміни, печі, які опалюються дровами/ вугіллям чи

и размеры, которые отмечены в разделах „Подключение к системе дымоудаления” и „Типология отвода дымовых газов”.



[02] Котел перегрівся і включився запобіжний термостат.

Поверните регулятор Зима/Лето в позицию разблокировки , подождите пока потухнет красный индикатор (или может даже дольше, пока остынет котел), а затем поставьте регулятор в желаемую позицию. В случае необходимости, подождите и попробуйте несколько раз. Если блокировка остается или повторяется, обращайтесь в УСЦ.



[03] Включается устройство, которое сигнализирует о неправильном выходе дыма.

Возобновите функционирование поворотом регулятора Лето/Зима в позицию разблокировки  подождите пока потухнет красный индикатор, а затем поставьте регулятор в желаемую позицию.

В случае необходимости, подождите и попробуйте несколько раз. В случаях частого блокирования:


- Проверьте эффективность дымохода и каналов вытяжки и отвода.
- Проверьте устройство контролирующее отвод дыма.

В моделях С (с естественной тягой):

- Удостоверьтесь, что отверстие для забора воздуха, которое сообщается с внешней средой, удовлетворяет нормам, не закрыто мебелью, или другими предметами. Размеры отверстия для забора воздуха должны удовлетворять нормам, отверстие должно быть чистым внутри: некоторые конструкции оборудованы сеткой против насекомых, на которой может осесть пыль или паутина. В случае необходимости обращайтесь к квалифицированному специалисту.


Если в помещении, где установлен котел, есть

аналогічним пальним, крильчатки для витяжки повітря, наприклад, вентилятори, вмуровані в стіну, чи витяжні ковпаки над плитою для приготування їжі, з трубою відводу в зовнішнє середовище, кваліфікований спеціаліст повинен перевірити, що подачу повітря відповідно ЗБІЛЬШЕНО, чи що є в наявності ДОДАТКОВІ отвори для забору повітря, як це передбачено чинними нормами, тому що в протилежному випадку такі пристрої заважатимуть нормальній роботі котла.



[05] Температурний датчик котла вийшов з ладу (датчик контуру опалення)

Необхідно викликати спеціаліста УСЦ для ремонту котла.



[06] Температурний датчик котла вийшов з ладу (датчик контуру ГВП)

Необхідно викликати спеціаліста УСЦ для ремонту котла.




[10] Тиск води, в системі опалення.

Відновіть правильний тиск (**1 – 1,5 бар при холодному котлі**), відкривши кран заповнення (див. розділ „Тиск в котлі“). Не відновлюйте тиск при гарячому котлі, тому що при його охолодженні тиск зменшиться.

Пам'ятайте, що тиск, в нормальному режимі, не повинен падати. Якщо він падає, можливо, є втрата в системі опалення. Іноді втрати такі незначні, що не помічаються, але з часом можуть вплинути на втрату тиску.


Відкриття ручних кранів зливу радіаторів (навмисне чи випадкове) може спричинити падіння тиску. Впевніться, що цього не сталося.

камини, печі, які опалюються деревом/углем або аналогичним горючим, крильчатки для витяжки повітря, наприклад, вентилятори, вмуровані в стіну, чи витяжні ковпаки над плитою для приготування їжі, з трубою відводу в зовнішнє середовище, квалифікований спеціаліст повинен перевірити, що подача повітря відповідно УВЕЛИЧЕНА, чи є в наявності ДОПОЛНИТЕЛЬНІЕ отверстия для забора повітря, як це передбачено чинними нормами, потому що в протилежному випадку такі пристрої будуть мешати нормальній роботі котла.




[05] Температурный датчик котла вышел из строя (датчик контура отопления)

Необходимо вызывать специалиста УСЦ для ремонта котла.



[06] Температурный датчик котла вышел из строя (датчик контура ГВС)

Необходимо вызывать специалиста УСЦ для ремонта котла




[10] Давление воды, в системе отопления.

Возобновите правильное давление (**1 – 1,5 бар при холодном котле**), открыв кран заполнения (см. раздел „Давление в котле“). Не возобновляйте давление при горячем котле, потому что при его охлаждении давление уменьшится.


Помните, что давление, в нормальном режиме, не должно падать. Если оно падает, возможно, есть утечка в системе отопления. Иногда утечки такие незначительные, что не замечаются, но со временем могут повлиять на потерю давления.

Открытие ручных кранов слива радиаторов (умышленно или случайно) может повлечь падение давления. Убедитесь, что этого не случилось.




Настройки збережені некоректно

Вимкніть котел від мережі і поміняйте фазировку. Якщо помилка не усунулася, то необхідно викликати представника УСЦ, який повинен зробити повторні налаштування електронної плати котла.



Настройки сохранены некорректно

Отключите котел от сети и поменяйте фазировку. Если ошибка не устранилась, то необходимо вызывать представителя УСЦ, который должен произвести повторные настройки электронной платы котла.



Помилка з'єднань

Необхідно викликати спеціаліста УСЦ для ремонту котла (для техніка: зверніться до електричної схеми для перевірки правильності та цілісності електричних підключень).



[35] Червоний




Жовтий

Паразитне полум'я. Електроди контролю полум'я виявляють полум'я на пальнику тоді коли його не повинно бути :

- Полум'я присутнє через несправності газового клапану.
- Несправність блоку контролю полум'я. Блок помилково виявляє полум'я на пальнику при його відсутності.


Відновіть функціонування котла поворотом регулятора Літо/Зима в позицію розблокування . Зачекайте доки потухне червоний індикатор або ж почекайте автоматичного перезапуску (протягом 5 хвилин), а потім поставте регулятор в бажану позицію. У разі необхідності, зачекайте і спробуйте декілька разів. Якщо блокування залишається чи повторюється, звертайтесь у УСЦ.



Можливість замерзання системи


Після збою живлення, автоматика котла виявила температуру теплоносія або в контурі ГВП рівною або менше 0 °C.

Коли вмикається цей код помилки, то активується



Настройки сохранены некорректно

Отключите котел от сети и поменяйте фазировку. Если ошибка не устранилась, то необходимо вызывать представителя УСЦ, который должен произвести повторные настройки электронной платы котла.



Ошибка соединений

Необходимо вызвать специалиста УСЦ для ремонта котла (для техника: обратитесь к электрической схеме для проверки правильности и целостности электрических подключений).



[35] Красный




Желтый

Паразитное пламя. Электроды контроля пламени обнаруживают пламя на горелке тогда когда его не должно быть :

- Пламя присутствует из-за неисправности газового клапана.
- Неисправность блока контроля пламени. Блок ошибочно обнаруживает пламя на горелке при его отсутствии.

Возобновите функционирование котла поворотом регулятора Лето/Зима в позицию разблокировки . Подождите пока потухнет красный индикатор или же подождите автоматического перезапуска (в течение 5 минут), а затем поставьте регулятор в желаемую позицию. В случае необходимости, подождите и попробуйте несколько раз. Если блокировка остается или повторяется, обращайтесь в УСЦ.



[39]

Возможность замерзания системы

После сбоя питания, автоматика котла обнаружила температуру теплоносителя или в контуре ГВС равной или менее 0 °C. Когда включается этот код ошибки, то активируется насос принудительно. Если в течение 43

насос примусово. Якщо протягом цього часу, температури, яка вимірюється датчиками піднімиться вище $+1^{\circ}\text{C}$, сигнал скидається і котел повертається до нормальної роботи.




Жовтий

Системна помилка.

Необхідно викликати представника УСЦ

Індикатор блимає короткими спалахами.



Регулятор (13) знаходиться в положенні або SERVICE, яке предназначено для техніка. Поверніть регулятор в будь-яке інше положення.

Обидва індикатори та мигають короткими спалахами:

[--] [??] Котел був помилково включений у режимі, який призначений для техніка УСЦ.

Для уникнення можливого пошкодження котла терміново виконайте наступні дії:

- поверніть регулятор Літо/Зима в позицію розблокування
- поверніть регулятор у положення регулювання температури нагріву сантехнічної води;
- поверніть регулятор Літо/Зима в позицію нормальній роботи котла (Літо або Зима).

этого времени, температуры, измеряемой датчиками подниматься выше $+1^{\circ}\text{C}$, сигнал сбрасывается и котел возвращается к нормальной работе.




Желтый

Системная ошибка.

Необходимо вызывать представителя УСЦ.

Индикатор мигает короткими вспышками.



Регулятор (13) находится в положении или SERVICE, которое предназначено для техника. Поверните регулятор в любое другое положение.

Оба индикатора и мигают короткими вспышками:

[--] [??] Котел был ошибочно включен в режиме, который предназначен для техника УСЦ.

Во избежание возможного повреждения котла срочно выполните следующие действия:


- поверните регулятор Лето/Зима в позицию разблокировки
- поверните регулятор в положение регулирования температуры нагрева сантехнической воды;
- поверните регулятор Лето/Зима в позицию нормальной работы котла (Лето или Зима).

Перерва в експлуатації котла

Заходи у разі тимчасового виведення котла з експлуатації необхідні в окремих випадках, наприклад, в приміщеннях, якими користуються декілька місяців протягом року, особливо в холодних приміщеннях.

Користувач повинен прийняти рішення, чи залишити котел **в безпечному стані**, відключивши всяке живлення, чи залишити його **в режимі очікування, з функцією проти замерзання**. Взагалі більш бажаним є безпечний стан. Якщо існує можливість замерзання, ви повинні зважити всі „за” та „проти” при виборі варіанту безпечної стану чи режиму очікування.

Злив системи опалення

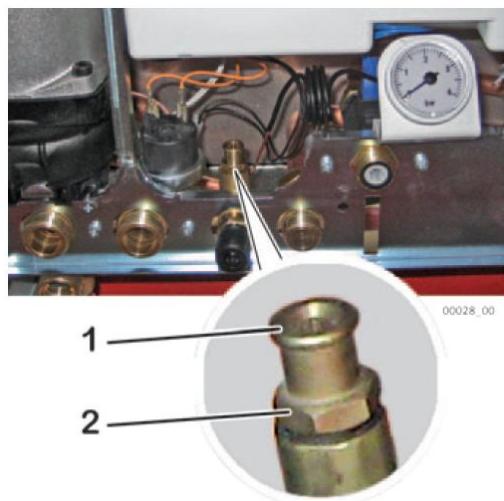

Перерыв в эксплуатации котла

Мероприятия в случае временного выхода котла из эксплуатации необходимы в отдельных случаях, например, в помещениях, которыми пользуются несколько месяцев на протяжении года, особенно в холодных помещениях.

Пользователь должен принять решение, или оставить котел **в безопасном состоянии**, отключив всякое питание или оставить его в **режиме ожидания, с функцией антизамерзания**. Вообще более желательным является безопасное состояние. Если существует возможность замерзания, вы должны взвесить все „за” и „против” при выборе варианта безопасного состояния или режима ожидания.

Слив системы отопления

- Підключіть гумову трубу до крану зливу 1.
- Інший кінець труби покладіть у раковину або відповідну ємність;
- Відкрийте кран зливу, повернувши гайку 2 проти годинникової стрілки, використовуючи підходящий гайковий ключ;
- Коли тиск на манометрі упаде до 0, відкрийте крани на радіаторах. Повне спорожнення системи можливе тільки з нижньої точки системи.
- Закройте кран (поворот гайки 2 за годинниковою стрілкою).
- Подключите резиновую трубу к крану слива 1.
- Другой конец трубы положите в раковину или соответствующую емкость;
- Откройте кран слива, повернув гайку 2 против часовой стрелки, используя подходящий гаечный ключ;
- Когда давление на манометре упадет до 0, откройте краны на радиаторах. Полное опорожнение системы возможно только с нижней точки системы.
- Закройте кран (поворот гайки 2 по часовой стрелке).

Безпечний стан

- відключіть вимикач подачі живлення електричного струму;
- закрійте газовий кран.



Якщо температура може впасти нижче 0 °C, повністю спорожніть нагрівальну установку.

ПРИМІТКА: котел оснащений системою, яка захищає основні деталі від рідких випадків блокування, при бездіяльності через присутність вапняку у воді. Система антиблокування не функціонує в режимі безпечного стану у зв'язку з відсутністю електричного струму.



Перед повторним включенням котла, технічний спеціаліст повинен перевірити, чи не заблокований насос (для техніка: відкрутіть пробку в центрі кришки для доступу до валу ротора, та вручну поверніть його викруткою).

РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ ТА ФУНКЦІОNUВАННЯ З СИСТЕМОЮ АНТИЗАМЕРЗАННЯ / АНТИБЛОКУВАННЯ

Котел оснащений системою проти замерзання, яка активується кожного разу, коли температура води в контурі котла падає нижче 5 °C, та відключається кожного разу, коли температура такої води досягає 30 °C. Для функціонування системи антизамерзання необхідні такі умови:

- ПОВИНЕН бути підведений електричний струм;
- котел повинен бути в режимі очікування (регулятор Літо/Зима в позиції „0”, зелений індикатор мигає);
- тиск води в котлі повинен бути нормальним (1 – 1,5 бар при холодному котлі).

В разі відсутності газу, пальник не розпалюється і котел блокується (горить червоний індикатор). Насос функціонує рівномірно, забезпечуючи циркуляцію води в апараті та знижуючи можливість замерзання.

Крім того, котел в режимі очікування передбачає періодичну активизацію основних внутрішніх компонентів щоб

Безопасне состояние

- отключите выключатель подачи питания электрического тока;
- закройте газовый кран.



Если температура может упасть ниже 0, полностью опорожните нагревательную.

ПРИМЕЧАНИЕ: котел оборудован системой, которая защищает основные детали от редких случаев блокировки, при бездействии из-за присутствия известняка в воде. Система антиблокирования не функционирует в режиме безопасного состояния в связи с отсутствием электрического тока и газа.



Перед повторным включением котла, технический специалист должен проверить, не заблокирован ли насос (для техника: открутите пробку в центре крышки для доступа к валу ротора, и вручную поверните его отверткой).

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ С СИСТЕМОЙ АНТИЗАМЕРЗАНИЯ / АНТИБЛОКИРОВАНИЯ

Котел оборудован системой антизамерзания, которая активируется каждый раз, когда температура воды в контуре котла падает ниже 5 °C и отключается каждый раз, когда температура воды достигает 30 °C. Для функционирования системы антизамерзания необходимы такие условия:

- ДОЛЖЕН быть подведен электрический ток;
- котел должен быть в режиме ожидания (регулятор Лето/Зима в позиции „0”, зеленый индикатор мигает);
- давление воды в кotle должно быть нормальным (1 – 1,5 бар при холодном котле).

В случае отсутствия газа, горелка не разжигается и котел блокируется (горит красный индикатор). Насос функционирует равномерно, обеспечивая циркуляцию воды в аппарате и снижая возможность замерзания.

Кроме того, котел в режиме ожидания предусматривает периодическую активацию основных внутренних компонентов, чтобы

запобігти рідким випадкам блокування. Це має місце навіть тоді, коли котел заблокований (горить червоний індикатор), у разі нормального тиску приладу.

Попередження під час експлуатації

- Частіше перевіряйте тиск котла, зазначений на манометрі, **при холодному котлі**, щоб він завжди знаходився в межах, передбачених виробником.
- У разі частих падінь тиску, зверніться по допомозу до персоналу з професійною підготовкою, для усунення можливих втрат в системі.
- Якщо передбачається довгий період відсутності користувача чи бездіяльності котла, дивіться розділ „Перерва в експлуатації”, щоб вдатись до необхідних заходів стосовно подачі електроенергії, газу, та захисту проти замерзання.



Не торкайтесь гарячих частин котла, тобто димової камери, труби тощо, які під час функціонування нагріваються. Будь-який контакт з ними може викликати небезпечні опіки. Поряд з котлом, який функціонує, не повинні знаходитись діти та необізнані особи.

- На підвішений котел не повинні потрапляти безпосередньо пари від плити, на якій готовиться їжа.
- Не мийте котел під струменем води чи іншої рідини.
- Не вішайте на котел жодних предметів.
- Забороняється користуватись котлом дітям та необізнаним особам.
- Якщо ви вирішили остаточно відключити котел, це повинен робити персонал з професійною підготовкою, при чому потрібно впевнитись, що належним чином відключені системи подачі струму, водопостачання та газопостачання.
- **Тільки для моделей „С” (з природною тягою):** Установлення витяжок, димових труб та аналогічних пристрій в приміщенні, де

предотвратить редкі случаї блокування. Это имеет место даже тогда, когда котел заблокирован (горит красный индикатор), в случае нормального давления прибора.

Предупреждения во время эксплуатации

- Чаще проверяйте давление котла на манометре, **при холодном котле**, чтобы оно всегда находилось в пределах, предусмотренных производителем.
- В случае частых падений давления, обратитесь за помощью к персоналу с профессиональной подготовкой, для устранения возможных утечек в системе.
- Если предусматривается длительный период отсутствия пользователя или бездеятельности котла,смотрите раздел „Перерыв в эксплуатации”, чтобы прибегнуть к необходимым мерам относительно подачи электроэнергии, газа и защиты против замерзания.



Не касайтесь горячих частей котла, то есть дымовой камеры, трубы и тому подобное, которые во время функционирования нагреваются. Любой контакт с ними может вызывать опасные ожоги. Рядом с котлом, который функционирует, не должны находиться дети и неосведомленные лица.

- На подвешенный котел не должен попадать непосредственно пар от плиты, на которой готовится еда.
- Не мойте котел под струей воды или другой жидкости.
- Не вешайте на котел никаких предметов.
- Запрещается пользоваться котлом детям и неосведомленным лицам.
- Если вы решили окончательно отключить котел, это должен делать персонал с профессиональной подготовкой, при чем нужно удостовериться, что должным образом отключенные системы подачи тока, водоснабжения и газоснабжения.
- **Только для моделей „С” (с естественной тягой):** установление вытяжек, дымовых труб и аналогичных приборов, в помещении, где

знаходиться котел з природною тягою (чи в суміжному приміщенні в разі природної непрямої вентиляції) повинне завжди здійснюватись з додержання правил безпеки, передбачених чинними національними та місцевими нормами (серед яких є вимога збільшення вентиляційного отвору), - це також стосується випадків модифікації та нарощування потужності.

ЗБІРНИК ІНСТРУКЦІЙ

Ви повинні забезпечити, щоб ці інструкції ЗАВЖДИ знаходилася поблизу котла, щоб бути під рукою, якщо знадобляться користувачу чи персоналу, який виконує технічне обслуговування.

ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія на котел дійсна в термін строку зазначеному в гарантійному талоні, з моменту запуску котла в експлуатацію.

Умови гарантії більш докладно обговорені в гарантійних документах, що поставляється разом з котлом.

находится котел с естественной тягой (или в смежном помещении в случае естественной непрямой вентиляции) должно всегда осуществляться с соблюдением правил безопасности, предусмотренных действующими национальными и местными нормами (среди которых есть требование увеличения вентиляционного отверстия), - это также касается случаев модификации и наращивания мощности.

СБОРНИК ИНСТРУКЦИЙ

Вы должны обеспечить, чтобы эти инструкции ВСЕГДА находилась вблизи котла, чтобы быть под рукой, если понадобятся пользователю или персоналу, который выполняет техническое обслуживание.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на котел действительна в срок , отмеченный в гарантыйном талоне, с момента запуска котла в эксплуатацию.

Условия гарантии более подробно изложены в гарантийных документах, которые поставляются вместе с котлом.